CEB/DT/DISPATCHING
lundi 20 mai 2019

RELEVES HORAIRES DES IMPORTATIONS, DES PRODUCTIONS ET DES CHARGES DES CLIENTS DE LA CEB

Les valeurs inscrites dans ce tableau ne sont pas des moyennes horaires mais des valeurs instantanées

	IMPORTATIONS ET PRODUCTIONS (MW)																								CEB (MW)																CLIENTS / SBEE (MW)		CLIENTS / CEET (MW)		OBERVATIONS
	IMPORTATIONS								PRODUCTIONS CEB								PRODUCT CLIENTS						CHARGES DES INDUSTRIELLES										TOTAL AUXILLIAIRE MW		PERTES RESEAU (MW)		CONSO PAR SOURCE :		CONSO PAR SOURCE:		
	VRA/CIE (LAF+DAV+CIN)				TCN (SAK)				NAN COUPLE A:		TAG-LPO COUPLE A:		TAG-CMG COUPLE A:		TOT. PROD CEB SUR:		WACEM		SBEE		CEET		LAFARGE		WACEM		SCAN		SNPT		TOTAL INDUSTRIEL											
HEURES	VRA TOTAL	PART-SBEE /VRA	PART-CEET /VRA	PART-CEB /VRA	TCN TOTAL	PART-SBEE /TCN	PART-CEET /TCN	PART-CEB /TCN	PRO-NAN /TCN	PRO-NAN /VRA	PRO-LPO /TCN	PRO-LPO /VRA	PRO-MAG /TCN	PRO-MAG /VRA	PRO-CEB /TCN	PRO-CEB /VRA	PRO-WAC /TCN	PRO-WAC /VRA	PRO-SBEE /TCN	PRO-SBEE /VRA	PRO-CEET /TCN	PRO-CEET /VRA	CONS-LAF /TCN	CON-LAF /VRA	CONS-WAC /TCN	CONS-WAC /VRA	CONS-SCAN / TCN	CONS-SCAN /VRA	CONS-SNPT /TCN	CONS-SNPT /VRA	CONS-IND /TCN	CONS-IND /VRA	AUX-CEB /TCN	AUX-CEB /VRA	PERTE-CEB / TCN	PERTE-CEB /VRA	CONS-SBEE / TCN	CONS-SBEE /VRA	CONS-CEET / TCN	CONS-CEET /VRA	
1	78,65	33,72	40,4	4,527	176,5	118,29	33,38	24,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,7	3	0	9,2	0	1,27	0	4,2	0	17,67	0	0,58	0,08	6,57	4,45	118,29	33,72	33,38	112,10	
2	71,79	32,44	35,03	4,318	177,4	120,69	32,69	23,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,7	3,1	0	9,2	0	1,27	0	3,18	0	16,75	0	0,58	0,08	6,65	4,24	120,69	32,44	32,69	106,73	
3	72,93	31,65	36,88	4,397	171,5	115,30	32,5	23,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,49	2,7	0	9,6	0	1,27	0	3,17	0	16,74	0	0,58	0,08	6,38	4,32	115,30	31,65	32,50	109,37	
4	69,04	31,16	33,61	4,262	172	119,14	29,29	23,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,22	2,6	0	9,5	0	1,27	0	3,17	0	16,54	0	0,58	0,08	6,41	4,18	119,14	31,16	29,29	105,83	
5	72,12	31,46	36,34	4,319	167,2	114,94	30,69	21,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,92	2,7	0	9,4	0	1,27	0	1,28	0	14,65	0	0,58	0,08	6,28	4,24	114,94	31,46	30,69	107,26	
6	68,5	30,08	34,41	4,014	152,8	103,79	27,03	22,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,87	3,1	0	10,2	0	1,27	0	1,28	0	15,85	0	0,58	0,08	5,58	3,93	103,79	30,08	27,03	99,28	
7	59,36	27,52	27,81	4,026	170,3	124,82	20,95	24,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,04	3,1	0	10,2	0	1,27	0	3,07	0	17,64	0	0,58	0,08	6,29	3,95	124,82	27,52	20,95	100,85	
8	77,32	29,39	43,33	4,595	175,1	123,56	27,88	23,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,82	2,9	0	9,5	0	1,27	0	2,89	0	16,56	0	0,579	0,08	6,56	4,51	123,56	29,39	27,88	116,15	
9	68,04	29,49	34,26	4,292	155,8	100,94	31,14	23,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,5	0	0	73,21	3,1	0	9,3	0	1,27	0	2,99	0	16,66	0	0,579	0,08	6,52	4,21	119,44	29,49	31,14	107,47	
10	80,43	30,77	44,96	4,705	157,6	104,19	28,73	24,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,5	0	0	73,66	3,1	0	10,4	0	1,27	0	2,8	0	17,57	0	0,579	0,08	6,56	4,63	122,69	30,77	28,73	118,62	
11	68,36	29,69	34,37	4,306	166,1	113,02	28,05	25,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,9	0	0	73,4	3,2	0	10,5	0	1,27	0	2,77	0	17,74	0	0,579	0,08	6,72	4,23	126,92	29,69	28,05	107,77	
12	70,39	29,29	36,75	4,344	161,8	108,87	28,91	24,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	72,28	3,2	0	9,6	0	1,27	0	2,77	0	16,84	0	0,579	0,08	6,62	4,26	123,87	29,29	28,91	109,03	
13	71,79	28,31	39,07	4,406	165,1	115,98	29,28	19,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,21	3,2	0	6	0	1,27	0	2,55	0	13,02	0	0,579	0,08	6,27	4,33	115,98	28,31	29,28	111,28	
14	71,76	28,51	38,81	4,447	166,1	118,00	28,41	19,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,54	3,2	0	6,9	0	1,27	0	1,4	0	12,77	0	0,579	0,08	6,32	4,37	118,00	28,51	28,41	112,35	
15	85,72	29,69	51,51	4,523	185,9	134,80	28,24	22,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,42	3,1	0	6,9	0	1,27	0	3,9	0	15,17	0	0,579	0,08	7,10	4,44	134,80	29,69	28,24	113,93	
16	89,51	30,08	54,41	5,017	192	130,33	35,27	26,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,35	3,1	0	9,4	0	1,27	0	4,83	0	18,6	0	0,579	0,08	7,22	4,94	130,33	30,08	35,27	127,76	
17	87,91	32,05	50,93	4,929	186,2	129,84	31,1	25,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,37	3,2	0	10	0	1,27	0	3,17	0	17,64	0	0,579	0,08	7,01	4,85	129,84	32,05	31,10	124,30	
18	75,34	21,43	49,24	4,673	190,2	136,10	28,31	25,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,01	3	0	10	0	1,27	0	3,76	0	18,03	0	0,579	0,08	7,17	4,59	136,10	21,43	28,31	122,25	
19	88,99	21,23	62,71	5,043	226,5	161,48	35,78	29,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,14	3,1	0	9,2	0	1,27	0	6,32	0	19,89	0	0,579	0,08	8,72	4,96	161,48	21,23	35,78	132,85	
20	88,13	21,82	61,22	5,089	223,9	156,94	38,94	27,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,66	3,1	0	9,2	0	1,27	0	5,19	0	18,76	0	0,579	0,08	8,65	5,01	156,94	21,82	38,94	133,88	
21	87,44	21,14	61,24	5,059	216	151,50	38,51	26,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,16	3	0	9,2	0	1,27	0	3,61	0	17,08	0	0,579	0,08	8,37	4,98	151,50	21,14	38,51	133,40	
22	76,14	19,96	51,49	4,692	210,1	147,46	35,92	26,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,07	3,1	0	9,2	0	1,27	0	4,54	0	18,11	0	0,579	0,08	8,06	4,61	147,46	19,96	35,92	123,56	
23	65,12	16,91	43,85	4,36	195	137,76	31,84	25,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,72	3,1	0	10,1	0	1,27	0	2,92	0	17,39	0	0,579	0,08	7,41	4,28	137,76	16,91	31,84	115,57	
24	62,69	16,91	41,5	4,278	182,7	106,25	50,79	25,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,72	3,1	0,6	10,1	0	1,27	0	3,75	0	18,22	0	0,579	0,08	6,82	4,20	106,25	16,91	50,79	113,22	
MAXI	**90**	**34**	**63**	**5**	**226**	**161**	**51**	**29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19**	**0**	**0**	**74**	**3**	**1**	**11**	**0**	**1**	**0**	**6**	**0**	**20**	**0**	**1**	**0**	**9**	**5**	**161**	**34**	**51**	**134**	
MOY.	**76**	**27**	**44**	**5**	**182**	**125**	**32**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**72**	**3**	**0**	**9**	**0**	**1**	**0**	**3**	**0**	**17**	**0**	**1**	**0**	**7**	**4**	**128**	**27**	**32**	**116**	

IMPORTATIONS D'ENERGIE			
TCN		VRA	
PREV.	5928	PREV.	3192 MWh
REAL.	4280 MWh	REAL.	1855 MWh

PRODUCTIONS D'ENERGIE									
Production Contour Global /CEET		Production SBEE		Production TAG-CMG		Production TAG-LPO		Production NAN	
Energie =	1767 MWh	Energie =	64,90 MWh	Energie =	0,00 MWh	Energie =	0 MWh	Energie =	0 MWh
Pmax =	76,31 MW à 18:15	Pmax =	18,5 à 9:00	Pmax =	0,00 MW à	Pmax =	0 MW à	Pmax =	0,00 MW à

BILAN DU RESEAU	POINTE MAXI (MW)
CEB : Pointe instantanée	386 à 19:00
CEET: OFFRE. heure de pointe	*70*
SBEE: OFFRE. heure de pointe	*60(PARAS)*
TOGO : Puissance maxi journ.	195 à 20:00
BENIN : Puissance maxi journ.	194 à 19:00

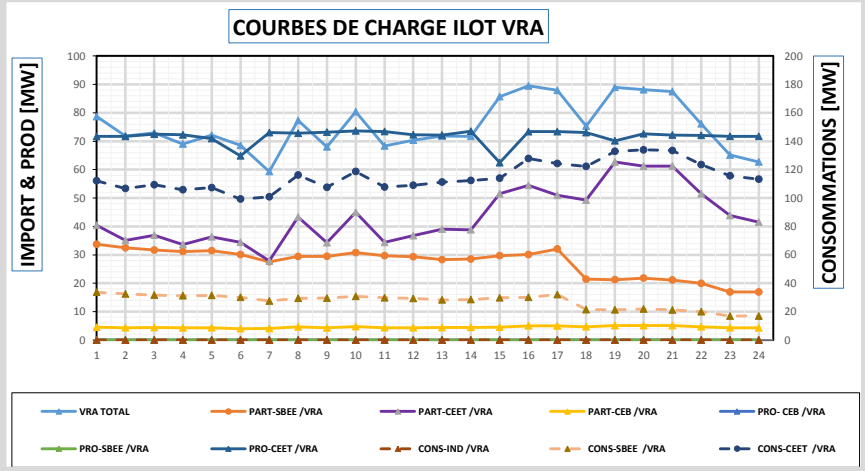

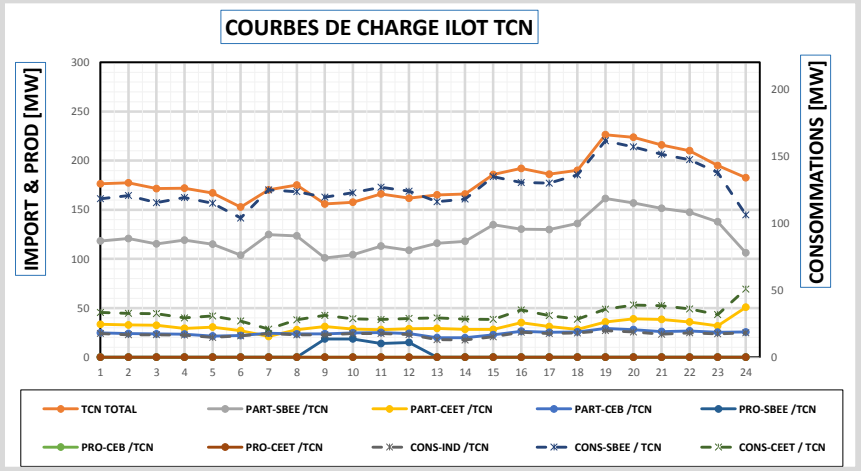

EQUIPES DE QUART :

00H-06H: TETE et MONTCHO
06H-18H: BOKO et ATCHADE
18H-00H: TAGBA et MONTCHO

LEGENDE DES COURBES : ECHELLES DE GAUCHE ECHELLES DE DROITE