



Les valeurs inscrites dans ce tableau ne sont pas des moyennes horaires mais des valeurs instantanées

HEURES	IMPORTATIONS ET PRODUCTIONS (MW)																CEB (MW)										CLIENTS / SBEE (MW)		CLIENTS / CEET (MW)		OBSERVATIONS								
	IMPORTATIONS								PRODUCTIONS CEB								PRODUCT CLIENTS			CHARGES DES INDUSTRIELLES							TOTAL AUXILIAIRE MW		PERTES RESEAU (MW)			CONSO PAR SOURCE :		CONSO PAR SOURCE:					
	VRA(CIE-LAF-DAV-CIN)				TCN (SAK)				NAN COUPLE A:		TAG-LPO COUPLE A:		TAG-CMG COUPLE A:		TOT. PROD CEB SUR:		WACEM		SBEE	CEET	LAFARGE		WACEM		SCAN		SNPT		TOTAL INDUSTRIEL			AUX-CEB /TCN	AUX-CEB /VRA	PERTE-CEB /TCN	PERTE-CEB /VRA	CONSO-SBEE /TCN	CONSO-SBEE /VRA	CONSO-CEET /TCN	CONSO-CEET /VRA
	VRA TOTAL	PART-SBEE /VRA	PART-CEET /VRA	PART-CEB /VRA	TCN TOTAL	PART-SBEE /TCN	PART-CEET /TCN	PART-CEB /TCN	PRO-NAN /TCN	PRO-NAN /VRA	PRO-LPO /TCN	PRO-LPO /VRA	PRO-CMG /TCN	PRO-CMG /VRA	PRO-CEB /TCN	PRO-CEB /VRA	PRO-WAC /TCN	PRO-WAC /VRA	PRO-SBEE /TCN	PRO-SBEE /VRA	PRO-CEET /TCN	PRO-CEET /VRA	CONS-LAF /TCN	CONS-LAF /VRA	CONS-WAC /TCN	CONS-WAC /VRA	CONS-SCAN /TCN	CONS-SCAN /VRA	CONS-SNPT /TCN	CONS-SNPT /VRA		CONS-IND /TCN	CONS-IND /VRA	AUX-CEB /TCN	AUX-CEB /VRA	PERTE-CEB /TCN	PERTE-CEB /VRA	CONSO-SBEE /TCN	CONSO-SBEE /VRA
1	79,02	19,2	54,7	5,125	201,2	148,62	30,22	22,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,58	0,08	6,19	5,04	148,62	19,20	30,22	127,71
2	72,63	18,6	49,15	4,881	189,3	139,59	24,39	25,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,58	0,08	5,82	4,80	139,59	18,60	24,39	121,55	
3	79,94	18,1	57,15	4,691	186,7	137,28	24,39	25,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,58	0,08	5,72	4,61	137,28	18,10	24,39	116,73		
4	82,14	17,8	59,46	4,876	191	142,35	25,39	23,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,58	0,08	5,93	4,80	142,35	17,80	25,39	121,42		
5	79,42	17,8	56,8	4,821	189,1	143,16	23,39	22,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,58	0,08	5,97	4,74	143,16	17,80	23,39	120,03			
6	63,58	17,4	41,84	4,345	169,8	125,19	23,39	21,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,58	0,08	5,22	4,26	125,19	17,40	23,39	107,97			
7	56,19	16,6	35,25	4,336	177,4	137,84	19,5	19,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,58	0,08	5,74	4,26	137,84	16,60	19,5	107,74			
8	71,51	18,4	48,25	4,861	176,6	136,21	21,73	18,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,579	0,08	5,68	4,78	136,21	18,40	21,73	121,04				
9	101	19,6	76,46	4,944	137	93,54	23,93	19,53	0	0	0	0	0	0	0	0	59,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,579	0,08	6,39	4,86	153,34	19,60	23,93	123,14				
10	108,7	19,9	83,58	5,25	139,8	94,50	23,53	21,74	0	0	0	0	0	0	0	0	41,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,579	0,08	5,67	5,17	136,10	19,90	23,53	130,89				
11	108,5	18,5	84,71	5,254	124,1	80,19	21,93	21,97	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,579	0,08	4,88	5,17	117,19	18,50	21,93	130,98				
12	110,5	17,8	87,3	5,358	141,8	105,07	21,73	14,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,579	0,08	4,38	5,28	105,07	17,80	21,73	133,62				
13	104,6	15,5	83,93	5,214	152,7	122,93	13,26	16,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,579	0,08	5,12	5,13	122,93	15,50	13,26	129,97				
14	108,3	15,2	88,09	5,016	153,9	122,08	14,11	17,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,579	0,08	5,09	4,94	122,08	15,20	14,11	124,96				
15	110,9	15,6	90,2	5,124	158,2	126,92	14,11	17,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,579	0,08	5,29	5,04	126,92	15,60	14,11	127,69				
16	115,3	16	93,99	5,271	175,5	141,39	20,14	13,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,579	0,08	5,89	5,19	141,39	16,00	20,14	131,41				
17	105,5	16,4	84,19	4,885	179,4	142,39	20,64	16,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,579	0,08	5,93	4,80	142,39	16,40	20,64	121,64				
18	101,6	17,6	79,7	4,288	182,2	141,75	20,64	19,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,579	0,08	5,91	4,21	141,75	17,60	20,64	106,53				
19	125,4	20,2	99,63	5,562	217,4	167,59	26,56	23,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,579	0,08	6,98	5,48	167,59	20,20	26,56	138,79				
20	128	20,5	101,8	5,627	218,7	167,70	27,06	23,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,579	0,08	6,99	5,55	167,70	20,50	27,06	140,42				
21	158,5	19,4	133,7	5,363	220,3	167,09	27,06	26,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,579	0,08	6,96	5,28	167,09	19,40	27,06	133,75				
22	151,9	18,6	128,2	5,144	211,6	159,40	26,56	25,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,579	0,08	6,64	5,06	159,40	18,60	26,56	128,19				
23	105,9	17,6	83,24	5,074	198,4	148,43	24,91	25,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,579	0,08	6,18	4,99	148,43	17,60	24,91	126,43				
24	104,4	17,6	81,76	5,016	194,4	144,59	24,91	24,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,579	0,08	6,02	4,94	144,59	17,60	24,91	124,95				
MAXI	159	21	134	6	220	168	30	26	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	73	3	1	9	0	1	0	8	0	19	0	1	0	7	6	173	21	30	142	
MOY.	103	18	80	5	179	135	23	21	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	47	3	0	5	0	1	0	6	0	15	0	1	0	6	5	141	18	23	125	

IMPORTATIONS D'ENERGIE	
TCN	VRA
PREV. 5928	PREV. 3192 MWh
REAL. 4341 MWh	REAL. 2439 MWh

PRODUCTIONS D'ENERGIE									
Production Contour Global /CEET		Production SBEE		Production TAG-CMG		Production TAG-LPO		Production NAN	
Energie =	1181 MWh	Energie =	169,00 MWh	Energie =	0,00 MWh	Energie =	0 MWh	Energie =	9 MWh
Pmax =	75,40 MW à 1:19	Pmax =	60,0 à 9:00	Pmax =	0,00 MW à	Pmax =	0 MW à	Pmax =	16,74 MW à 12:00

BILAN DU RESEAU		POINTE MAXI (MW)	
CEB : Pointe instantanée		385	à 20:00
CEET: OFFRE. heure de pointe		39	
SBEE: OFFRE. heure de pointe		60(PARAS)	
TOGO : Puissance maxi journ.		191	à 20:00
BENIN : Puissance maxi journ.		194	à 20:00

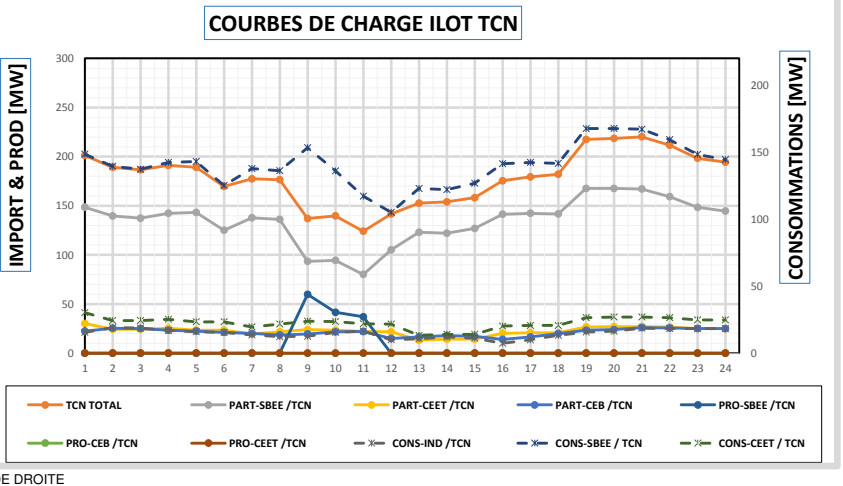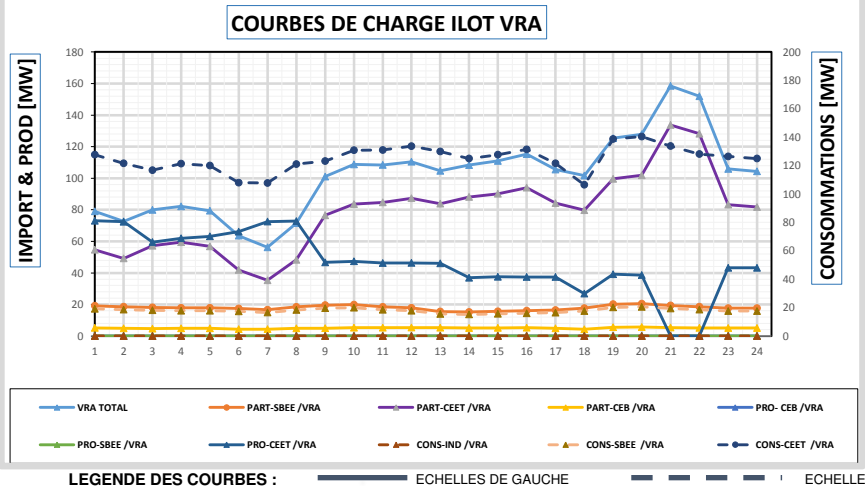

EQUIPES DE QUART :  
00H-06H: BOKO et MONTCHO  
06H-18H: ATCHADE, et TAGB  
18H-00H: TAGBA, et MONTCHO

LEGENDE DES COURBES : — ECHELLES DE GAUCHE — ECHELLES DE DROITE