

### RELEVES HORAIRES DES IMPORTATIONS, DES PRODUCTIONS ET DES CHARGES DES CLIENTS DE LA CEB


Les valeurs inscrites dans ce tableau ne sont pas des moyennes horaires mais des valeurs instantanées

HEURES	IMPORTATIONS ET PRODUCTIONS (MW)																		CEB (MW)																CLIENTS / SBEE (MW)		CLIENTS / CEET (MW)				
	IMPORTATIONS						PRODUCTIONS CEB						PRODUCTIONS CLIENTS						CHARGES DES INDUSTRIELLES						TOTAL AUXILIAIRE MW	PERTE RESEAU (MW)		CONSO PAR SOURCE :		CONSO PAR SOURCE:											
	VRA(CIE (LAF+DAV+GIN))			TCN (SAK)			NAN COUPLE A:		TAG-LPO COUPLE A:		TAG-CMG COUPLE A:		TOT. PROD CEB SUR:		WACEM		SBEE		CEET		LAFARGE		WACEM			SCAN		SNPT		TOTAL INDUSTRIEL		CONSO SBEE / ARA		CONSO CEET / ARA							
	VRA TOTAL	PART-SBEE /VRA	PART-CEET /VRA	PART-CEB /VRA	TCN TOTAL	PART-SBEE /TCN	PART-CEET /TCN	PART-CEB /TCN	PRO-NAN /TCN	PRO-NAN /ARA	PRO-LPO /TCN	PRO-LPO /ARA	PRO-MAG /TCN	PRO-MAG /ARA	PRO-CEB /TCN	PRO-CEB /ARA	PRO-WAC /TCN	PRO-WAC /ARA	PRO-SBEE /TCN	PRO-SBEE /ARA	PRO-CEET /TCN	PRO-CEET /ARA	CONS-LAF /TCN	CONS-LAF /ARA	CONS-WAC /TCN	CONS-WAC /ARA	CONS-SCAN /TCN	CONS-SCAN /ARA	CONS-SNPT /TCN	CONS-SNPT /ARA	CONS-IND /TCN	CONS-IND /ARA	AUX-CEB /TCN	AUX-CEB /ARA	PERTE-CEB /TCN	PERTE-CEB /ARA	CONS-SBEE /TCN	CONS-SBEE /ARA	CONS-CEET /TCN	CONS-CEET /ARA	
1	80,34	0	75,44	4,897	259,9	195,85	24,04	40,03	3,27	0	0	0	0	3,27	0	0	0	0	0	0	0	0	61,42	9,1	0	6,6	0	13,65	0	2,41	0	31,76	0	0,579	0,08	10,96	4,817	195,85	0,00	24,04	136,86
MAXI	95	0	89	6	260	226	32	43	30	0	0	0	21	0	50	0	0	0	0	0	0	67	10	0	8	0	16	0	5	0	35	0	1	0	13	5	226	0	32	155	
MOY.	81	0	76	5	245	198	22	25	13	0	0	0	5	0	19	0	0	0	0	0	0	64	9	0	6	0	15	0	2	0	32	0	1	0	11	5	198	0	22	140	

IMPORTATIONS D'ENERGIE	
TCN	VRA
PREV. 7200 MWh	PREV. 2400 MWh
REAL. 5593 MWh	REAL. 1976 MWh


PRODUCTIONS D'ENERGIE									
Production Contour Global /CEET		Production SBEE		Production TAG-CMG		Production TAG-LPO		Production NAN	
Energie =	1553 MWh	Energie =	0,00 MWh	Energie =	109,00 MWh	Energie =	0 MWh	Energie =	327 MWh
Pmax =	68,00 MW à 22:41	Pmax =	0,0 MW à	Pmax =	21,00 MW à 23:00	Pmax =	0 MW à	Pmax =	30,00 MW à 23:00

BILAN DU RESEAU		POINTE MAXI (MW)	
CEB : Pointe instantanée		460	à 19:00
CEET : OFFRE, heure de pointe		66	
SBEE : OFFRE, heure de pointe		60 (PARAS)	
TOGO : Puissance maxi journ.		225	à 19:00
BENIN : Puissance maxi journ.		236	à 21:00

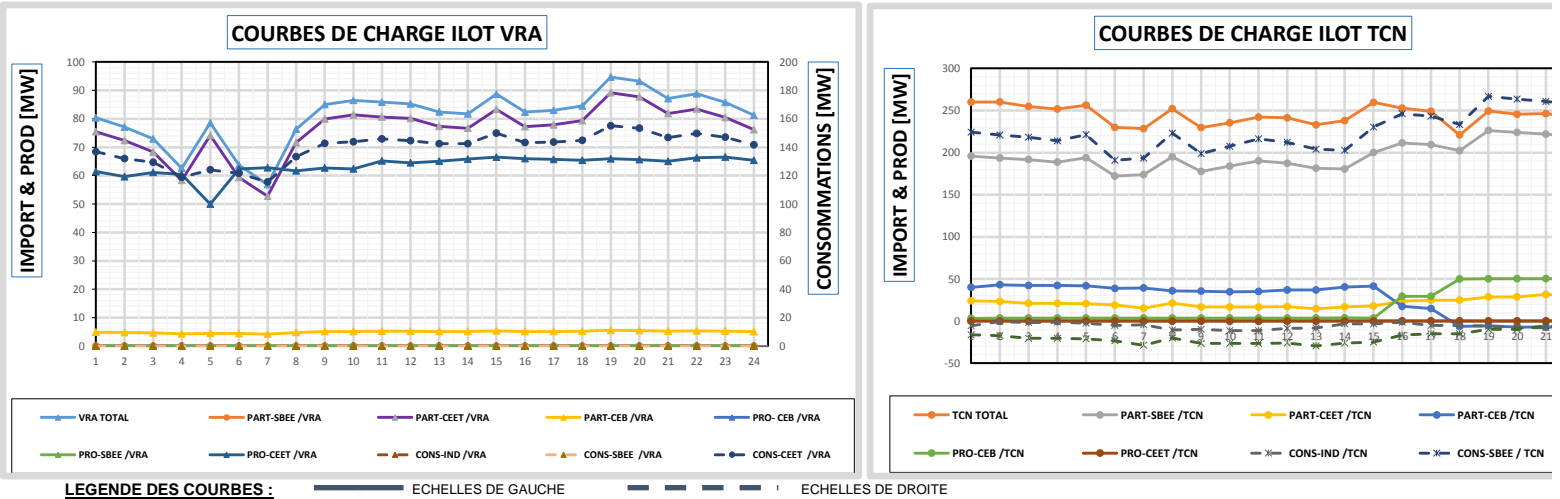

EQUIPES DE QUART :  
00H-06H: AMEGBO ET DOSSA  
06H-18H: BOKO ET FOFANA  
18H-00H: ATCHADE ET DOSSA

### OBSERVATIONS

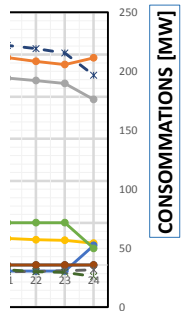

—●— PRO-SBEE / TCN  
—x— CONS-CEET / TCN