



Les valeurs inscrites dans ce tableau ne sont pas des moyennes horaires mais des valeurs instantanées

HEURES	IMPORTATIONS ET PRODUCTIONS (MW)																CEB (MW)										CLIENTS / SBEE (MW)		CLIENTS / CEET (MW)		OBERVATIONS								
	IMPORTATIONS								PRODUCTIONS CEB								PRODUCT CLIENTS			CHARGES DES INDUSTRIELLES					TOTAL AUXILIAIRE MW		PERTES RESEAU (MW)		CONSO PAR SOURCE :			CONSO PAR SOURCE :							
	VRA/CIE (LAF+DAV+CIN)				TCN (SAK)				NAN COUPLE A:		TAG-LPO COUPLE A:		TAG-CMG COUPLE A:		TOT. PROD CEB SUR:		WACEM		SBEE	CEET	LAFARGE		WACEM		SCAN	SNPT		TOTAL INDUSTRIEL		AUX-CEB /TCN		AUX-CEB /VRA	PERTE-CEB /TCN	PERTE-CEB /VRA	CONS-SBEE /TCN	CONS-SBEE /VRA	CONS-CEET /TCN	CONS-CEET /VRA	
	VRA TOTAL	PART-SBEE /VRA	PART-CEET /VRA	PART-CEB /VRA	TCN TOTAL	PART-SBEE /TCN	PART-CEET /TCN	PART-CEB /TCN	PRO-NAN /TCN	PRO-NAN /VRA	PRO-LPO /TCN	PRO-LPO /VRA	PRO-MAG /TCN	PRO-MAG /VRA	PRO-CEB /TCN	PRO-CEB /VRA	PRO-WAC /TCN	PRO-WAC /VRA	PRO-SBEE /TCN	PRO-SBEE /VRA	PRO-CEET /TCN	PRO-CEET /VRA	CONS-LAF /TCN	CONS-LAF /VRA	CONS-WAC /TCN	CONS-WAC /VRA	CONS-SCAN /TCN	CONS-SCAN /VRA	CONS-SNPT /TCN	CONS-SNPT /VRA		CONS-IND /TCN	CONS-IND /VRA	AUX-CEB /TCN	AUX-CEB /VRA	PERTE-CEB /TCN	PERTE-CEB /VRA	CONS-SBEE /TCN	CONS-SBEE /VRA
1	74.45	17.36	50.94	6.152	45.56	35.21	34.28	-23.92	63.29	0	0	0	0	63.29	0	0	0	58.02	0	59.19	6.1	0	8.7	0	16.25	0	6.67	0	37.72	0	0.155	0.414	1.49	5.74	35.21	75.38	34.28	110.13	
2	83.33	28.31	48.79	6.238	55.18	51.64	28.31	-24.77	63.38	0	0	0	0	63.38	0	0	0	55.37	0	55.85	6.1	0	8.7	0	15.66	0	6.28	0	36.74	0	0.155	0.414	1.71	5.82	51.64	83.68	28.31	104.64	
3	80.67	27.2	47.39	6.08	57.58	50.84	28.13	-21.39	62.55	0	0	0	0	62.55	0	0	0	53.27	0	55.33	6	0	8.5	0	17.02	0	7.79	0	39.31	0	0.155	0.414	1.69	5.67	50.84	80.47	28.13	102.72	
4	75.75	24.74	45.01	6.001	57.59	49.67	25.87	-17.94	61.38	0	0	0	0	61.38	0	0	0	54.44	0	56.45	6	0	8.4	0	16.47	0	10.79	0	41.66	0	0.155	0.414	1.62	5.59	49.67	79.18	25.87	101.46	
5	74.54	23.87	44.71	5.954	57.38	51.96	25.97	-20.54	63.02	0	0	0	0	63.02	0	0	0	54.44	0	56.11	6.4	0	8.4	0	16.59	0	9.26	0	40.65	0	0.155	0.414	1.67	5.54	51.96	78.31	25.97	100.82	
6	64.72	21.92	37.13	5.673	46	44.57	24.97	-23.53	62.87	0	0	0	0	62.87	0	0	0	54.75	0	56.23	6	0	9.2	0	16.25	0	6.24	0	37.69	0	0.155	0.414	1.49	5.26	44.57	76.67	24.97	93.36	
7	54.54	18.16	31.04	5.332	41	43.42	24.09	-26.51	62.94	0	0	0	0	62.94	0	0	0	53.91	0	55.9	6.2	0	8.3	0	16.4	0	3.93	0	34.83	0	0.155	0.414	1.45	4.92	43.42	72.07	24.09	86.94	
8	55.4	18.09	31.72	5.59	50	51.98	25.75	-27.73	62.75	0	0	0	0	62.75	0	0	0	62.69	0	54.85	6.5	0	10.9	0	9.75	0	6.05	0	33.2	0	0.155	0.414	1.67	5.18	51.98	80.78	25.75	86.57	
9	50.96	8.743	36.54	5.675	50	40.50	26.42	-16.92	62.7	0	0	0	0	62.7	0	0	0	67.24	0	57.57	6.5	0	10.5	0	16.13	0	11.06	0	44.19	0	0.155	0.414	1.44	5.26	40.50	75.98	26.42	94.11	
10	57.35	11.49	39.93	5.927	53	45.09	27.39	-19.48	62.67	0	0	0	0	62.67	0	0	0	69.29	0	57.55	6.4	0	9	0	15.85	0	10.23	0	41.48	0	0.155	0.414	1.55	5.51	45.09	80.78	27.39	97.48	
11	59.19	15.23	38.02	5.945	56	48.96	28.82	-21.79	62.54	0	0	0	0	62.54	0	0	0	67.69	0	57.89	6.2	0	11.4	0	11.08	0	10.25	0	38.93	0	0.155	0.414	1.67	5.53	48.96	82.92	28.82	95.91	
12	58.66	15.5	37.06	6.102	55	45.58	28.73	-19.31	60.72	0	0	0	0	60.72	0	0	0	71.52	0	59.83	6.6	0	11.5	0	14.81	0	6.75	0	39.66	0	0.155	0.414	1.59	5.69	45.58	87.02	28.73	96.89	
13	53.19	10.8	36.41	5.979	52	55.98	25.79	-29.77	62.18	0	0	0	0	62.18	0	0	0	73.12	0	59.61	6.6	0	4.4	0	15.29	0	4.21	0	30.5	0	0.155	0.414	1.75	5.57	55.98	83.92	25.79	96.02	
14	46.06	2.424	37.91	5.724	53	54.36	26.25	-27.61	62	0	0	0	0	62	0	0	0	70.93	0	60.42	6.3	0	5.3	0	14.45	0	6.46	0	32.51	0	0.155	0.414	1.73	5.31	54.36	73.35	26.25	98.33	
15	45.73	4.771	34.98	5.978	55	53.79	24.91	-23.70	62.21	0	0	0	0	62.21	0	0	0	70.3	0	69.85	6	0	8.3	0	15.08	0	7.29	0	36.67	0	0.155	0.414	1.69	5.56	53.79	75.07	24.91	104.83	
16	47.28	3.039	38.53	5.714	56	56.07	23.55	-23.62	62.25	0	0	0	0	62.25	0	0	0	69.84	0	59.95	5.7	0	11.5	0	15.1	0	4.47	0	36.77	0	0.155	0.414	1.71	5.30	56.07	72.88	23.55	98.48	
17	47.08	5.439	35.91	5.732	50.14	55.13	25.49	-30.48	62.12	0	0	0	0	62.12	0	0	0	70.66	0	59.94	5.5	0	9.2	0	8.55	0	6.51	0	29.76	0	0.155	0.414	1.73	5.32	55.13	76.10	25.49	95.85	
18	52.62	4.283	42.06	6.281	65.95	57.93	28.55	-20.53	62.19	0	0	0	0	62.19	0	0	0	83.33	0	60.02	5.8	0	9.3	0	14.64	0	9.91	0	39.65	0	0.155	0.414	1.86	5.87	57.93	87.61	28.55	102.08	
19	82.52	9.465	65.73	7.329	87.97	75.57	37.39	-24.99	62.2	0	0	0	0	62.2	0	0	0	88.44	0	59.94	5.8	0	5.7	0	15.19	0	7.94	0	34.63	0	0.155	0.414	2.42	6.91	75.57	97.90	37.39	125.67	
20	81.96	10.9	63.73	7.331	83.63	69.86	37.19	-23.43	62.02	0	0	0	0	62.02	0	0	0	89.07	0	59.96	5.9	0	6.4	0	14.95	0	8.89	0	36.14	0	0.155	0.414	2.30	6.92	69.86	99.97	37.19	123.69	
21	85.81	7.738	70.88	7.193	76.39	63.40	37.29	-24.30	62.13	0	0	0	0	62.13	0	0	0	91.05	0	49.52	5.6	0	6.2	0	14.71	0	9	0	35.51	0	0.155	0.414	2.16	6.78	63.40	98.79	37.29	120.40	
22	75.73	8.374	60.59	6.762	72.26	58.18	34.11	-20.04	61.47	0	0	0	0	61.47	0	0	0	76.31	0	59.98	5.5	0	9.8	0	15.12	0	8.88	0	39.3	0	0.155	0.414	1.98	6.35	58.18	84.68	34.11	120.57	
23	80.06	23.72	49.95	6.389	62.03	55.15	30.99	-24.11	61.83	0	0	0	0	61.83	0	0	0	59.43	0	60.08	5.7	0	10.8	0	8.82	0	10.4	0	35.72	0	0.155	0.414	1.85	5.97	55.15	83.15	30.99	110.03	
24	74.67	22.53	49.48	2.656	64.07	54.48	29.28	-19.70	60.67	0	0	0	0	60.67	0	0	0	57.07	0	56.58	5.5	0	12	0	11.52	0	10	0	39.02	0	0.155	0.414	1.80	2.24	54.48	79.60	29.28	106.06	
MAXI	86	28	71	7	88	76	37	-17	63	0	0	0	0	63	0	0	0	91	0	70	7	0	12	0	17	0	11	0	44	0	0	0	2	7	76	100	37	126	
MOY.	66	15	45	6	59	53	29	-23	62	0	0	0	0	62	0	0	0	68	0	59	6	0	9	0	14	0	8	0	37	0	0	0	2	6	53	82	29	104	

IMPORTATIONS D'ENERGIE	
TCN	VRA
PREV. 5928	PREV. 3192 MWh
REAL. 1425 MWh	REAL. 1598 MWh

PRODUCTIONS D'ENERGIE				
Production Contour Global /CEET	Production SBEE	Production TAG-CMG	Production TAG-LPO	Production NAN
Energie = 1442 MWh	Energie = 1620.10 MWh	Energie = 0.00 MWh	Energie = 0 MWh	Energie = 1521 MWh
Pmax = 69.75 MW à 0:17	Pmax = 89.1 MW à 20:00	Pmax = 0.00 MW à	Pmax = 0 MW à	Pmax = 63.38 MW à 2:00

BILAN DU RESEAU		POINTE MAXI (MW)	
CEB : Pointe instantanée	381	à	19:00
CEET : OFFRE. heure de pointe	60		
SBEE : OFFRE. heure de pointe	60(PARAS)+88,44		
TOGO : Puissance maxi journ.	192	à	19:00
BENIN : Puissance maxi journ.	179	à	19:00

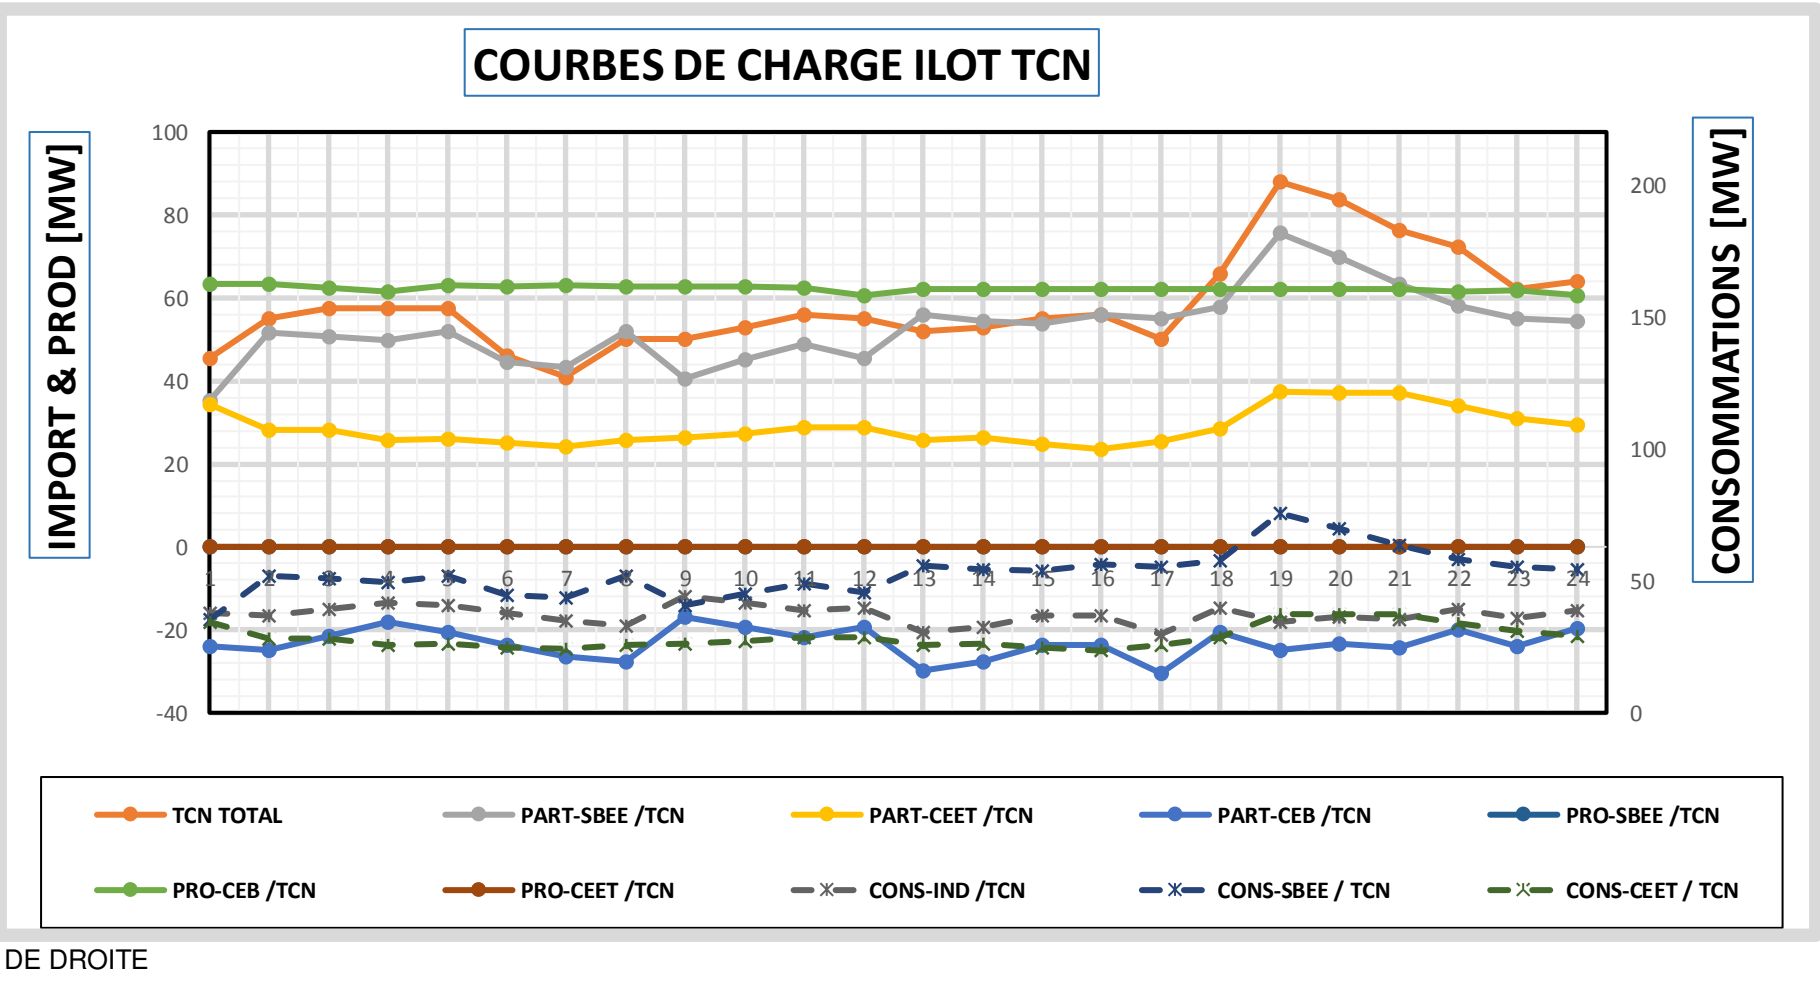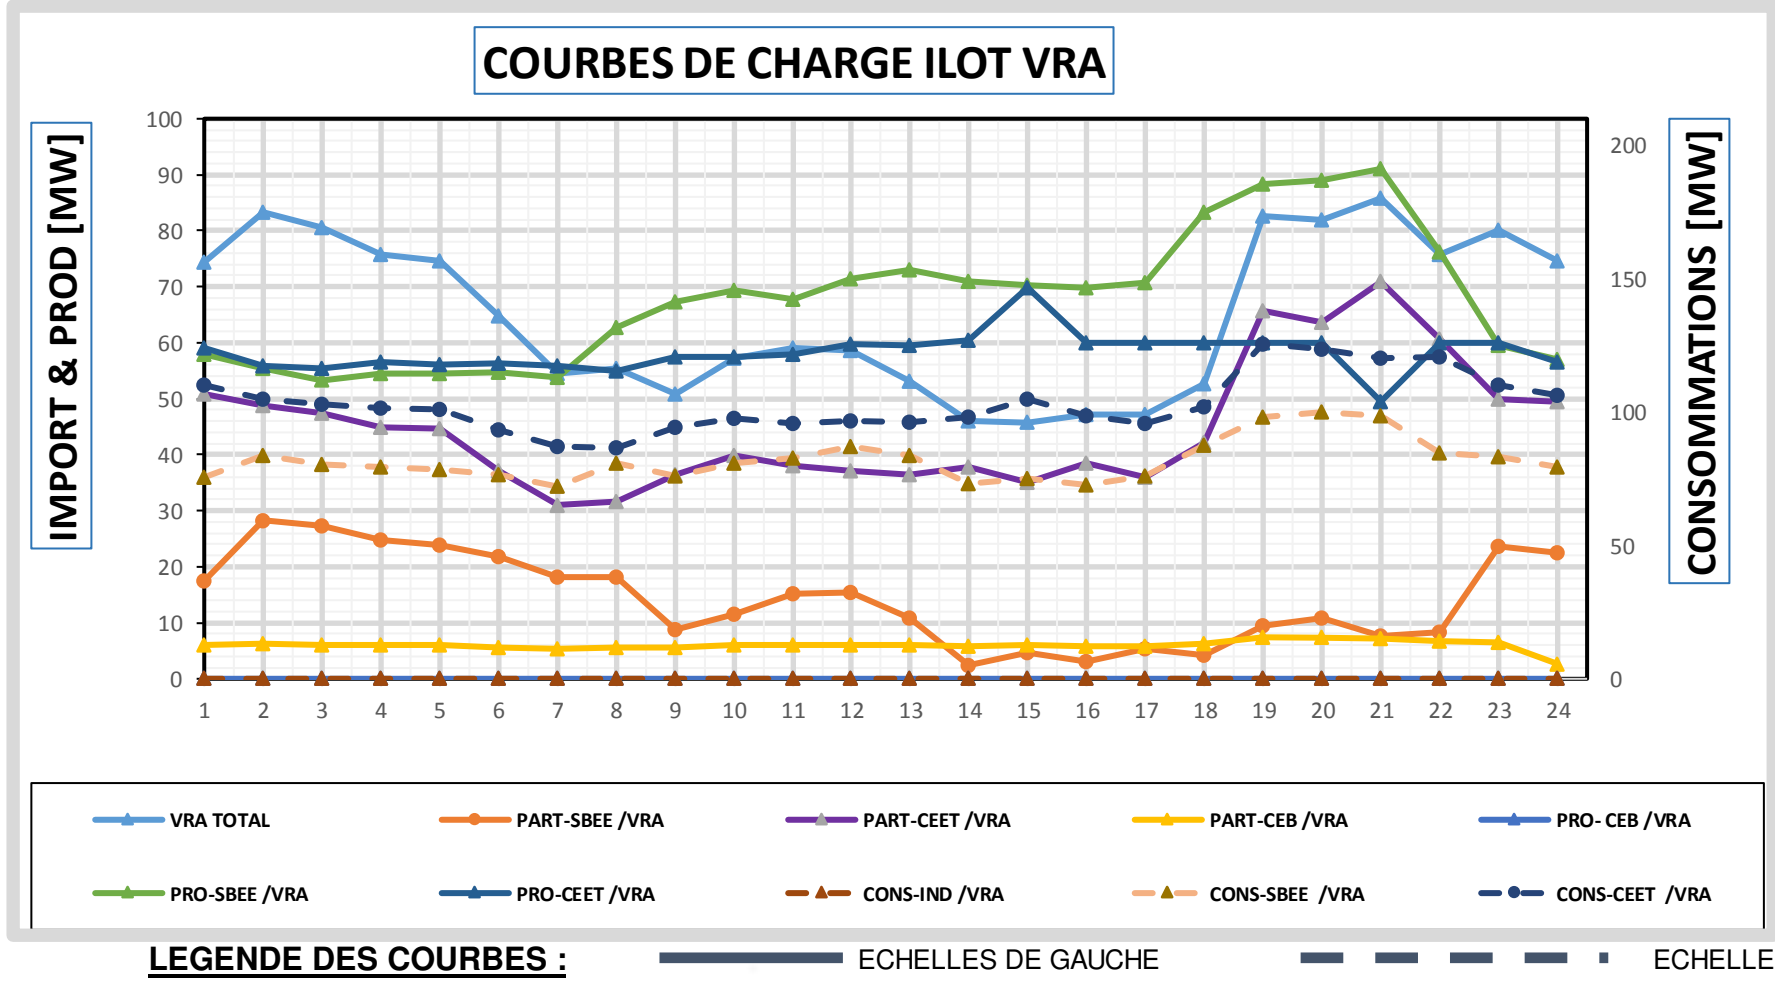

EQUIPES DE QUART :

00H-06H: TAGBA et MONTCHO
06H-18H: BOKO et AMEGBO
18H-00H: BOKO et MONTCHO