CEB/DT/DISPATCHING
Dimanche 1 décembre 2019

RELEVES HORAIRES DES IMPORTATIONS, DES PRODUCTIONS ET DES CHARGES DES CLIENTS DE LA CEB

Les valeurs inscrites dans ce tableau ne sont pas des moyennes horaires mais des valeurs instantanées

IMPORTATIONS ET PRODUCTIONS (MW)

HEURES	IMPORTATIONS – VRA/CIE (LAF+DAV+CIN)				IMPORTATIONS – TCN (SAK)				PRODUCTIONS CEB – NAN COUPLE A:		TAG-LPO COUPLE A:		TAG-CMG COUPLE A:		TOT. PROD CEB SUR:	
	VRA TOTAL	PART-SBEE /VRA	PART-CEET /VRA	PART-CEB /VRA	TCN TOTAL	PART-SBEE /TCN	PART-CEET /TCN	PART-CEB /TCN	PRO-NAN /TCN	PRO-NAN /VRA	PRO-LPO /TCN	PRO-LPO /VRA	PRO-MAG /TCN	PRO-MAG /VRA	PRO-CEB /TCN	PRO- CEB /VRA
1	150,9	-5,17	109	47,5	46,27	73,45	0	-27,18	33	0	0	0	0	0	32,95	0
2	154,9	-3,3	111	46,8	45,48	72,87	0	-27,39	33,1	0	0	0	0	0	33,14	0
3	150,2	-5,64	111	45,1	41,59	69,53	0	-27,94	33,6	0	0	0	0	0	33,56	0
4	146,8	-11,5	108	50,4	40,92	67,56	0	-26,64	32,2	0	0	0	0	0	32,18	0
5	140,6	-3,27	106	38,2	41,47	69,83	0	-28,36	34	0	0	0	0	0	33,99	0
6	117,9	-11,2	86,3	42,7	35,19	62,44	0	-27,25	32,6	0	0	0	0	0	32,59	0
7	105,1	-16,4	80,7	40,8	31,65	57,46	0	-25,81	31	0	0	0	0	0	30,95	0
8	112,3	-16,2	86,6	41,8	33,37	58,28	0	-24,91	30,1	0	0	0	0	0	30,09	0
9	118,1	-8,57	85,4	41,2	30,25	57,21	0	-26,96	32,1	0	0	0	0	0	32,09	0
10	85,89	12,1	70,2	3,6	62,76	57,51	0	5,25	0	33,3	0	0	0	0	0	33,3
11	89,33	-1,68	88,6	2,4	63,44	58,17	0	5,27	0	33,8	0	0	0	0	0	33,8
12	84,31	-1,47	78,2	7,6	65,33	59,99	0	5,34	0	33,9	0	0	0	0	0	33,9
13	84,6	3,11	78,6	2,9	64,66	59,34	0	5,32	0	33,5	0	0	0	0	0	33,5
14	114,9	-0,86	79,2	36,6	34,79	63,31	0	-28,52	34	0	0	0	0	0	33,99	0
15	110,5	-2	74,8	37,7	33,01	61,32	0	-28,31	33,7	0	0	0	0	0	33,71	0
16	113,7	-4,73	80,2	38,2	34,32	62,59	0	-28,27	33,7	0	0	0	0	0	33,72	0
17	108,3	-0,44	70,4	38,3	35,64	64,05	0	-28,41	33,9	0	0	0	0	0	33,91	0
18	156,2	-1,21	110	47,9	48,15	76,06	0	-27,91	33,9	0	0	0	0	0	33,89	0
19	178,4	14,1	116	47,8	52,11	80,05	0	-27,94	34,1	0	0	0	0	0	34,08	0
20	187,3	19,9	123	44,7	25,25	53,86	0	-28,61	33,7	0	0	0	0	0	33,71	0
21	187,4	34,9	110	42,4	23,63	52,45	0	-28,82	33,9	0	0	0	0	0	33,87	0
22	174,8	14,4	117	43,9	24,3	53,24	0	-28,94	34	0	0	0	0	0	34,02	0
23	171,4	11,5	113	47,0	20,44	49,42	0	-28,98	33,8	0	0	0	0	0	33,81	0
24	162,6	12,3	104	46,0	16,65	45,66	0	-29,01	33,7	0	0	0	0	0	33,69	0
MAXI	**187**	**35**	**123**	**50**	**65**	**80**	**0**	**5**	**34**	**34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**	**34**
MOY.	**135**	**2**	**96**	**37**	**40**	**62**	**0**	**-22**	**28**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28**	**6**

CEB (MW)

HEURES	PRODUCT CLIENTS – WACEM				SBEE				CEET		CHARGES DES INDUSTRIELLES – LAFARGE		WACEM		SCAN		SNPT		TOTAL INDUSTRIEL		TOTAL AUXILLIAIRE MW		PERTES RESEAU (MW)		CLIENTS / SBEE (MW) – CONSO PAR SOURCE :		CLIENTS / CEET (MW) – CONSO PAR SOURCE:	
	PRO-WAC /TCN	PRO-WAC /VRA	PRO-SBEE /TCN	PRO-SBEE /VRA	PRO-CEET /TCN	PRO-CEET /VRA	CONS-LAF /TCN	CON-LAF /VRA	CONS-WAC /TCN	CONS-WAC /VRA	CONS-SCAN / TCN	CONS-SCAN /VRA	CONS-SNPT /TCN	CONS-SNPT /VRA	CONS-IND /TCN	CONS-IND /VRA	AUX-CEB /TCN	AUX-CEB /VRA	PERTE-CEB / TCN	PERTE-CEB /VRA	CONS-SBEE / TCN	CONS-SBEE /VRA	CONS-CEET / TCN	CONS-CEET /VRA
1	0	0	0	93,6	0	55,5	2,8	0	0	19	0	14,9	0	5,85	2,8	39,7	0,47	0,1	2,51	7,67	73,45	88,39	0,00	164,05
2	0	0	0	83,2	0	44,4	2,8	0	0	17,7	0	15,9	0	5,84	2,8	39,5	0,47	0,1	2,49	7,19	72,87	79,91	0,00	155,89
3	0	0	0	82,4	0	44,8	2,8	0	0	17	0	14,9	0	6	2,8	37,9	0,47	0,1	2,35	7,08	69,53	76,72	0,00	155,54
4	0	0	0	83,5	0	44,5	2,8	0	0	18,5	0	14,8	0	10,2	2,8	43,4	0,47	0,1	2,28	6,86	67,56	71,97	0,00	152,42
5	0	0	0	81,4	0	44,4	2,8	0	0	9,3	0	14,3	0	7,47	2,8	31,1	0,47	0,1	2,37	6,97	69,83	78,12	0,00	150,07
6	0	0	0	82,9	0	44,6	2,8	0	0	9,6	0	15,7	0	11,1	2,8	36,4	0,47	0,1	2,07	6,23	62,44	71,70	0,00	130,91
7	0	0	0	83,1	0	44,4	2,8	0	0	11,6	0	14,8	0	8,43	2,8	34,8	0,47	0,1	1,88	5,92	57,46	66,68	0,00	125,18
8	0	0	0	72,1	0	44,7	2,8	0	0	12,1	0	14,9	0	8,88	2,8	35,9	0,47	0,1	1,91	5,79	58,28	55,95	0,00	131,34
9	0	0	0	72,1	0	45,1	2,8	0	0	11,9	0	15,3	0	7,91	2,8	35,2	0,47	0,1	1,87	5,98	57,21	63,53	0,00	130,52
10	0	0	0	72,1	0	44,4	2,9	0	0	8,5	0	15,7	0	6,45	2,9	30,6	0,47	0,1	1,88	6,12	57,51	84,19	0,00	114,63
11	0	0	0	69,2	0	44,2	2,9	0	0	8,9	0	14,2	0	6,83	2,9	29,9	0,47	0,1	1,91	6,17	58,17	67,53	0,00	132,84
12	0	0	0	69,2	0	55,6	2,9	0	0	9	0	14,8	0	11,4	2,9	35,2	0,47	0,1	1,98	6,20	59,99	67,74	0,00	133,74
13	0	0	0	71,9	0	56,4	2,9	0	0	9,5	0	14,4	0	5,92	2,9	29,8	0,47	0,1	1,95	6,44	59,34	74,98	0,00	135,02
14	0	0	0	71,9	0	56,5	2,9	0	0	10,5	0	13,8	0	5,81	2,9	30,1	0,47	0,1	2,11	6,35	63,31	71,01	0,00	135,64
15	0	0	0	71,9	0	56,4	2,9	0	0	10,6	0	15	0	5,81	2,9	31,4	0,47	0,1	2,03	6,19	61,32	69,92	0,00	131,20
16	0	0	0	71,9	0	57	2,9	0	0	10,5	0	15,4	0	5,89	2,9	31,8	0,47	0,1	2,08	6,28	62,59	67,18	0,00	137,21
17	0	0	0	69,7	0	57	2,9	0	0	10,7	0	15,6	0	5,89	2,9	32,2	0,47	0,1	2,14	6,06	64,05	69,25	0,00	127,38
18	0	0	0	79,1	0	57	2,9	0	0	15	0	16,1	0	9,22	2,9	40,3	0,47	0,1	2,61	7,43	76,06	77,88	0,00	166,55
19	0	0	0	81,9	0	57	2,9	0	0	15,3	0	15,4	0	8,94	2,9	39,6	0,47	0,1	2,77	8,15	80,05	96,03	0,00	173,40
20	0	0	0	81,7	0	56,9	2,9	0	0	12,6	0	15,6	0	7,98	2,9	36,2	0,47	0,1	1,74	8,49	53,86	101,62	0,00	179,54
21	0	0	0	103	0	57,3	2,9	0	0	11,6	0	15,7	0	5,8	2,9	33,1	0,47	0,1	1,68	9,18	52,45	137,71	0,00	167,40
22	0	0	0	106	0	56,7	2,9	0	0	14,5	0	14,2	0	6,19	2,9	34,9	0,47	0,1	1,71	8,84	53,24	120,13	0,00	173,23
23	0	0	0	111	0	57,1	2,8	0	0	13,4	0	14,7	0	9,97	2,8	38,1	0,47	0,1	1,56	8,82	49,42	122,43	0,00	169,99
24	0	0	0	109	0	57,1	2,8	0	0	13,4	0	14,2	0	9,7	2,8	37,3	0,47	0,1	1,41	8,55	45,66	121,74	0,00	161,39
MAXI	**0**	**0**	**0**	**111**	**0**	**57**	**3**	**0**	**0**	**19**	**0**	**16**	**0**	**11**	**3**	**43**	**0**	**0**	**3**	**9**	**80**	**138**	**0**	**117**
MOY.	**0**	**0**	**0**	**83**	**0**	**52**	**3**	**0**	**0**	**13**	**0**	**15**	**0**	**8**	**3**	**35**	**0**	**0**	**2**	**7**	**62**	**85**	**0**	**147**

OBERVATIONS

IMPORTATIONS D'ENERGIE			
TCN		VRA	
PREV.	1440	PREV.	MWh
REAL.	999 MWh	REAL.	3231 MWh

PRODUCTIONS D'ENERGIE									
Production Contour Global /CEET		Production SBEE			Production TAG-CMG		Production TAG-LPO		Production NAN	
Energie =	1275 MWh	Energie =	1918,80 MWh		Energie =	0,00 MWh	Energie =	0 MWh	Energie =	810 MWh
Pmax =	58,14 MW à 19:18	Pmax =	110,9 à	23:00	Pmax =	0,00 MW à	Pmax =	0 MW à	Pmax =	34,08 MW à 19:00

BILAN DU RESEAU	POINTE MAXI (MW)
CEB : Pointe instantanée	405 à 21:00
CEET: OFFRE. heure de pointe	*57*
SBEE: OFFRE. heure de pointe	*(PARAS) + 102,83*
TOGO : Puissance maxi journ.	216 à 20:00
BENIN : Puissance maxi journ.	193 à 21:00

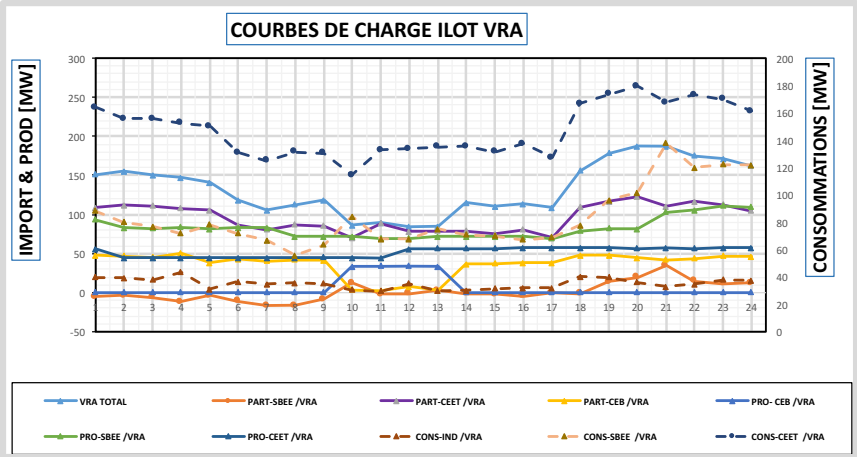

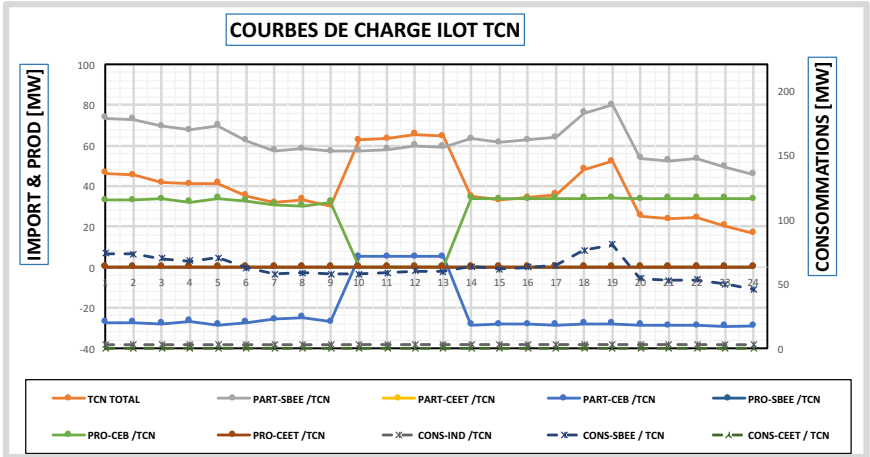

EQUIPES DE QUART :

00H-06H: AMEGBO et FOFANA
06H-18H: BOKO et DOSSA
18H-00H: TAGBA et AMEGBO

LEGENDE DES COURBES : ECHELLES DE GAUCHE — ECHELLES DE DROITE