CEB/DT/DISPATCHING
Mercredi 4 décembre 2019

RELEVES HORAIRES DES IMPORTATIONS, DES PRODUCTIONS ET DES CHARGES DES CLIENTS DE LA CEB

Les valeurs inscrites dans ce tableau ne sont pas des moyennes horaires mais des valeurs instantanées

IMPORTATIONS ET PRODUCTIONS (MW)

IMPORTATIONS

HEURES	VRA/CIE (LAF+DAV+CIN) VRA TOTAL	PART-SBEE /VRA	PART-CEET /VRA	PART-CEB /VRA	TCN (SAK) TCN TOTAL	PART-SBEE /TCN	PART-CEET /TCN	PART-CEB /TCN
1	161,1	7,76	111	42,3	35,42	31,87	0	3,55
2	148,4	6,79	105	36,1	43,96	35,24	0	8,72
3	148,6	6,79	109	33,1	52,43	43,48	0	8,95
4	139,3	7,76	99,8	31,7	50,45	41,70	0	8,75
5	142,9	7,76	102	33,6	56,16	47,19	0	8,97
6	139,7	6,79	99,8	33	42,08	33,42	0	8,66
7	124,1	8,72	90,6	24,7	47,49	38,76	0	8,73
8	113,3	6,78	79,2	27,3	75,86	66,34	0	9,52
9	159	7,76	115	35,9	72,06	62,15	0	9,91
10	136	8,73	116	34,1	75,68	65,62	0	-22,27
11	158,4	7,76	117	33,3	43,78	67,28	0	-23,50
12	170,1	6,79	127	36,4	30,83	54,73	0	-23,90
13	165,2	7,76	121	36,4	28,75	52,50	0	-23,75
14	170,1	8,73	124	37	32,07	56,11	0	-24,04
15	176,5	7,76	132	37,2	46,65	69,73	0	-23,08
16	179,4	8,73	135	35,4	53,06	76,17	0	-23,11
17	176,3	8,73	127	40,4	47,41	70,60	0	-23,19
18	192,4	9,7	141	41,7	59,92	82,56	0	-22,64
19	193,5	10,7	140	43,1	65,79	88,36	0	-22,57
20	189,7	11,2	139	39,5	60,68	83,44	0	-22,76
21	183,5	8,73	138	36,3	53,95	76,94	0	-22,99
22	183,5	7,76	138	37,6	56,02	78,81	0	-22,79
23	172	6,79	125	40,4	41,16	64,40	0	-23,24
24	170,1	6,79	126	37,7	31,59	55,60	0	-24,01
MAXI	**194**	**11**	**141**	**43**	**76**	**88**	**0**	**10**
MOY.	**163**	**8**	**120**	**36**	**51**	**61**	**0**	**-11**

PRODUCTIONS CEB

HEURES	NAN COUPLE A: PRO-NAN /TCN	PRO-NAN /VRA	TAG-LPO COUPLE A: PRO-LPO /TCN	PRO-LPO /VRA	TAG-CMG COUPLE A: PRO-MAG /TCN	PRO-MAG /VRA	TOT. PROD CEB SUR: PRO-CEB /TCN	PRO- CEB /VRA
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	22,3	0	0	0	0	32,33	0
11	33,5	0	0	0	0	0	33,53	0
12	33,4	0	0	0	0	0	33,4	0
13	33,3	0	0	0	0	0	33,27	0
14	33,5	0	0	0	0	0	33,54	0
15	33,4	0	0	0	0	0	33,36	0
16	33,5	0	0	0	0	0	33,52	0
17	33,4	0	0	0	0	0	33,4	0
18	33,3	0	0	0	0	0	33,3	0
19	33,4	0	0	0	0	0	33,4	0
20	33,3	0	0	0	0	0	33,31	0
21	33,3	0	0	0	0	0	33,3	0
22	33,3	0	0	0	0	0	33,29	0
23	33,1	0	0	0	0	0	33,1	0
24	33,6	0	0	0	0	0	33,57	0
MAXI								
MOY.	**19**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21**	**0**

PRODUCT CLIENTS

HEURES	WACEM PRO-WAC /TCN	PRO-WAC /VRA	SBEE PRO-SBEE /TCN	PRO-SBEE /VRA	CEET PRO-CEET /TCN	PRO-CEET /VRA
1	0	0	53,9	0	0	49,7
2	0	0	105	0	0	49,3
3	0	0	103	0	0	48,4
4	0	0	105	0	0	48,5
5	0	0	105	0	0	48,3
6	0	0	106	0	0	45,7
7	0	0	102	0	0	45,5
8	0	0	94,7	0	0	44,5
9	0	0	104	0	0	48,3
10	0	0	104	0	0	47,9
11	0	0	104	0	0	48,6
12	0	0	108	0	0	44,6
13	0	0	106	0	0	44,8
14	0	0	102	0	0	44,9
15	0	0	105	0	0	44,7
16	0	0	105	0	0	44,1
17	0	0	105	0	0	44,7
18	0	0	105	0	0	45,1
19	0	0	103	0	0	44,9
20	0	0	104	0	0	49,4
21	0	0	104	0	0	51,2
22	0	0	107	0	0	48,6
23	0	0	105	0	0	49,3
24	0	0	106	0	0	48,5
MAXI						
MOY.	**0**	**0**	**102**	**0**	**0**	**47**

CEB (MW)

CHARGES DES INDUSTRIELLES

HEURES	LAFARGE CONS-LAF /TCN	CON-LAF /VRA	WACEM CONS-WAC /TCN	CONS-WAC /VRA	SCAN CONS-SCAN / TCN	CONS-SCAN /VRA	SNPT CONS-SNPT /TCN	CONS-SNPT /VRA	TOTAL INDUSTRIEL CONS-IND /TCN	CONS-IND /VRA	TOTAL AUXILIAIRE MW AUX-CEB /TCN	AUX-CEB /VRA	PERTES RESEAU (MW) PERTE-CEB / TCN	PERTE-CEB /VRA
1	0	0	0	14,9	0	16	0	6,53	0	37,1	0,16	0,41	3,39	4,85
2	3	0	0	14,9	0	8,6	0	7,51	3	31	0,16	0,41	5,55	4,66
3	3	0	0	14,3	0	8,7	0	4,98	3	27,9	0,16	0,41	5,79	4,72
4	2,8	0	0	14,1	0	8,6	0	4,06	2,8	26,8	0,16	0,41	5,78	4,50
5	2,8	0	0	15,2	0	9,1	0	4,31	2,8	28,6	0,16	0,41	6,00	4,54
6	3	0	0	9,9	0	15	0	3,4	3	28,2	0,16	0,41	5,50	4,39
7	3	0	0	10,6	0	4,1	0	5,47	3	20,2	0,16	0,41	5,56	4,17
8	3	0	0	13,8	0	5,7	0	3,65	3	23,1	0,16	0,41	6,36	3,76
9	3,2	0	0	10,8	0	14	0	6,06	3,2	30,6	0,16	0,41	6,55	4,94
10	3,2	0	0	10,7	0	15	0	3,18	3,2	28,7	0,16	0,41	6,70	4,96
11	3,1	0	0	9,4	0	15	0	3,18	3,1	27,9	0,16	0,41	6,77	5,00
12	2,9	0	0	10,6	0	14	0	6,59	2,9	30,8	0,16	0,41	6,44	5,14
13	3,1	0	0	10,4	0	15	0	5,33	3,1	31	0,16	0,41	6,26	5,00
14	3,1	0	0	10,2	0	15	0	6,37	3,1	31,4	0,16	0,41	6,24	5,13
15	3,2	0	0	10,2	0	14	0	7,51	3,2	31,4	0,16	0,41	6,92	5,30
16	3,1	0	0	10,4	0	14	0	5,03	3,1	29,6	0,16	0,41	7,15	5,42
17	3,1	0	0	10,3	0	16	0	8,4	3,1	34,7	0,16	0,41	6,95	5,21
18	3,1	0	0	10,1	0	16	0	9,33	3,1	35,7	0,16	0,41	7,40	5,64
19	3,1	0	0	10,6	0	17	0	9,81	3,1	37	0,16	0,41	7,57	5,63
20	3	0	0	9,9	0	16	0	7,05	3	33,4	0,16	0,41	7,39	5,75
21	3	0	0	9,6	0	16	0	4,74	3	30,1	0,16	0,41	7,15	5,72
22	3	0	0	10,6	0	16	0	4,94	3	31,6	0,16	0,41	7,33	5,60
23	3	0	0	10,4	0	16	0	8,68	3	34,8	0,16	0,41	6,70	5,21
24	3	0	0	10,4	0	16	0	6,06	3	32	0,16	0,41	6,40	5,21
MAXI									**3**	**37**	**0**	**0**	**8**	**6**
MOY.	**3**	**0**	**0**	**11**	**0**	**13**	**0**	**6**	**3**	**31**	**0**	**0**	**6**	**5**

CLIENTS / SBEE (MW) — CONSO PAR SOURCE :

HEURES	CONS-SBEE / TCN	CONS-SBEE /VRA
1	85,74	7,76
2	140,58	6,79
3	146,57	6,79
4	146,39	7,76
5	152,00	7,76
6	139,29	6,79
7	140,82	8,72
8	161,03	6,78
9	165,82	7,76
10	169,60	8,73
11	171,26	7,76
12	162,96	6,79
13	158,49	7,76
14	157,87	8,73
15	175,12	7,76
16	180,92	8,73
17	175,89	8,73
18	187,37	9,70
19	191,65	10,67
20	186,97	11,16
21	181,01	8,73
22	185,68	7,76
23	169,65	6,79
24	161,92	6,79
MAXI	**192**	**11**
MOY.	**163**	**8**

CLIENTS / CEET (MW) — CONSO PAR SOURCE:

HEURES	CONS-CEET / TCN	CONS-CEET /VRA
1	0,00	160,68
2	0,00	154,79
3	0,00	157,12
4	0,00	148,37
5	0,00	149,85
6	0,00	145,53
7	0,00	136,14
8	0,00	123,70
9	0,00	163,58
10	0,00	163,39
11	0,00	165,90
12	0,00	171,52
13	0,00	165,77
14	0,00	169,36
15	0,00	176,33
16	0,00	179,34
17	0,00	171,93
18	0,00	186,01
19	0,00	184,68
20	0,00	188,44
21	0,00	189,70
22	0,00	186,69
23	0,00	174,04
24	0,00	174,18
MAXI	**0**	**117**
MOY.	**0**	**165**

OBERVATIONS

IMPORTATIONS D'ENERGIE			
TCN		**VRA**	
PREV.	5928	PREV	3192 MWh
REAL.	1218 MWh	REAL	4001 MWh

PRODUCTIONS D'ENERGIE									
Production Contour Global /CEET		**Production SBEE**		**Production TAG-CMG**		**Production TAG-LPO**		**Production NAN**	
Energie =	1174 MWh	Energie =	2307,00 MWh	Energie =	0,00 MWh	Energie =	0 MWh	Energie =	479 MWh
Pmax =	58,64 MW à 19:15	Pmax =	108,0 à 12:00	Pmax =	0,00 MW à	Pmax =	0 MW à	Pmax =	34,00 MW à 14:00

BILAN DU RESEAU	POINTE MAXI (MW)
CEB : Pointe instantanée	441 à 19:00
CEET: OFFRE. heure de pointe	*45,00*
SBEE: OFFRE. heure de pointe	*60 (PARAS) + 103*
TOGO : Puissance maxi journ.	226 à 18:00
BENIN : Puissance maxi journ.	204 à 19:00

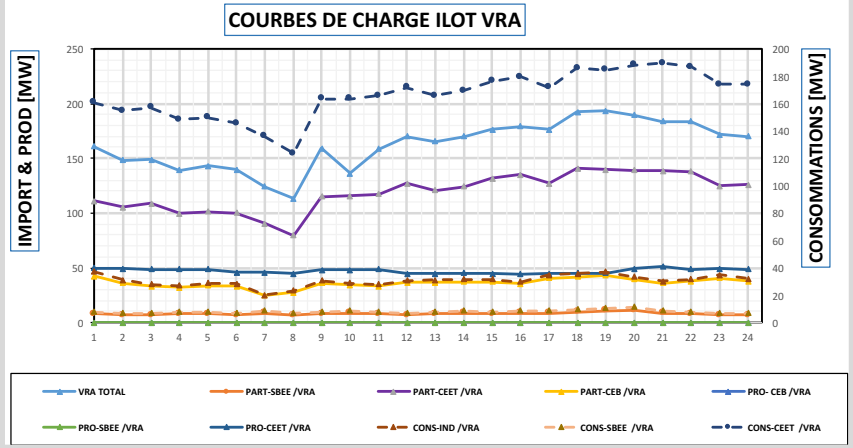

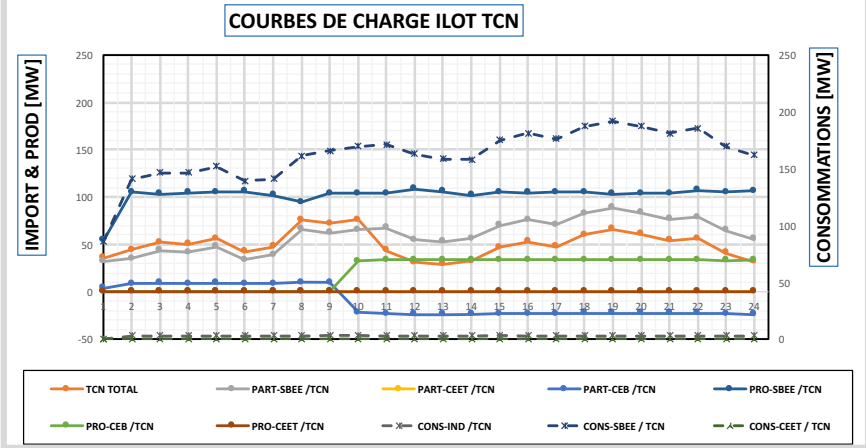

EQUIPES DE QUART :

00H-06H: TETE et BOKO
06H-18H: MONTCHO et AMEGBO
18H-00H: TETE et TAGBA

LEGENDE DES COURBES : ECHELLES DE GAUCHE — ECHELLES DE DROITE