CEB/DT/DISPATCHING
Dimanche 10 novembre 2019

RELEVES HORAIRES DES IMPORTATIONS, DES PRODUCTIONS ET DES CHARGES DES CLIENTS DE LA CEB

Les valeurs inscrites dans ce tableau ne sont pas des moyennes horaires mais des valeurs instantanées

IMPORTATIONS ET PRODUCTIONS (MW)

HEURES	IMPORTATIONS – VRA/CIE (LAF+DAV+CIN)				IMPORTATIONS – TCN (SAK)			
	VRA TOTAL	PART-SBEE /VRA	PART-CEET /VRA	PART-CEB /VRA	TCN TOTAL	PART-SBEE /TCN	PART-CEET /TCN	PART-CEB /TCN
1	106,6	-8,75	104	11,4	72,28	61,33	0	10,95
2	99,52	-11,7	99,6	11,6	70,93	61,86	0	9,07
3	93,28	-13,8	96,3	10,7	69,79	58,84	0	10,95
4	84,95	-11,6	87,9	8,6	69,88	59,02	0	10,86
5	80,95	-13,7	85,5	9,2	67,55	56,78	0	10,77
6	64,39	-9,05	69,2	4,24	58,18	47,48	0	10,70
7	65,81	-11,2	69	8,02	53,11	42,70	0	10,41
8	71,04	1,17	66,4	3,51	54,83	44,64	0	10,19
9	67,68	-7,46	71,5	3,67	55,28	44,78	0	10,50
10	71,4	4,19	63,3	3,95	57,37	46,80	0	10,57
11	77,38	13,4	63,6	0,39	60,82	49,34	0	11,48
12	83,98	14	64,5	5,45	60,73	49,83	0	10,90
13	90,65	16,5	69	5,16	61,33	50,32	0	11,01
14	96,52	12,6	74,6	9,33	61,39	50,47	0	10,92
15	86,41	16,1	66,9	3,42	61,67	50,55	0	11,12
16	84,69	14,6	70,3	-0,2	62,01	51,26	0	10,75
17	74,13	15,7	61,7	-3,22	60,35	49,85	0	10,50
18	113,3	9,85	101	2,88	76,03	64,94	0	11,09
19	123,5	12,2	110	1,27	80,45	69,19	0	11,26
20	131	7,96	120	2,92	81,96	70,64	0	11,32
21	131,7	2,93	121	7,37	79,74	68,70	0	11,04
22	123,1	2,53	112	8,52	79,48	68,35	0	11,13
23	106,8	-2,42	99	10,1	73,83	62,82	0	11,01
24	99,92	-0,13	94,2	5,89	69,61	58,76	0	10,85
MAXI	**132**	**17**	**121**	**12**	**82**	**71**	**0**	**11**
MOY.	**94**	**3**	**86**	**6**	**67**	**56**	**0**	**11**

HEURES	PRODUCTIONS CEB – NAN COUPLE A:		TAG-LPO COUPLE A:		TAG-CMG COUPLE A:		TOT. PROD CEB SUR:		PRODUCT CLIENTS – WACEM		SBEE		CEET	
	PRO-NAN /TCN	PRO-NAN /VRA	PRO-LPO /TCN	PRO-LPO /VRA	PRO-MAG /TCN	PRO-MAG /VRA	PRO-CEB /TCN	PRO- CEB /VRA	PRO-WAC /TCN	PRO-WAC /VRA	PRO-SBEE /TCN	PRO-SBEE /VRA	PRO-CEET /TCN	PRO-CEET /VRA
1	0	33,5	0	0	0	0	0	33,5	0	0	0	93,2	0	47,2
2	0	33,5	0	0	0	0	0	33,5	0	0	0	96	0	46,5
3	0	33,4	0	0	0	0	0	33,4	0	0	0	93	0	46,7
4	0	33,5	0	0	0	0	0	33,5	0	0	0	94,6	0	47,4
5	0	33,6	0	0	0	0	0	33,6	0	0	0	93,9	0	47,2
6	0	33,6	0	0	0	0	0	33,6	0	0	0	93,3	0	46,7
7	0	33,5	0	0	0	0	0	33,5	0	0	0	85	0	46,7
8	0	33,5	0	0	0	0	0	33,5	0	0	0	74,2	0	45,7
9	0	33,4	0	0	0	0	0	33,4	0	0	0	70,8	0	46,8
10	0	33,6	0	0	0	0	0	33,6	0	0	0	71,6	0	46,8
11	0	33,5	0	0	0	0	0	33,5	0	0	0	61,9	0	46,7
12	0	33,5	0	0	0	0	0	33,5	0	0	0	61,1	0	47
13	0	33,5	0	0	0	0	0	33,5	0	0	0	59,4	0	47,4
14	0	33,6	0	0	0	0	0	33,6	0	0	0	61,1	0	46,4
15	0	33,5	0	0	0	0	0	33,5	0	0	0	60,1	0	46,5
16	0	33,4	0	0	0	0	0	33,4	0	0	0	60,7	0	46,4
17	0	33,5	0	0	0	0	0	33,5	0	0	0	70,9	0	46,7
18	0	33,5	0	0	0	0	0	33,5	0	0	0	82	0	46,9
19	0	33,6	0	0	0	0	0	33,6	0	0	0	98,1	0	46,8
20	0	33,4	0	0	0	0	0	33,4	0	0	0	91,6	0	47,2
21	0	33,7	0	0	0	0	0	33,7	0	0	0	91	0	46,8
22	0	33,7	0	0	0	0	0	33,7	0	0	0	92,8	0	46,6
23	0	33,6	0	0	0	0	0	33,6	0	0	0	91,3	0	46,8
24	0	33,3	0	0	0	0	0	33,3	0	0	0	85,1	0	46,7
MAXI	**0**	**34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**	**0**	**0**	**0**	**98**	**0**	**47**
MOY.	**0**	**34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**	**0**	**0**	**0**	**81**	**0**	**47**

CEB (MW)

HEURES	CHARGES DES INDUSTRIELLES – LAFARGE		WACEM		SCAN		SNPT		TOTAL INDUSTRIEL		TOTAL AUXILIAIRE MW		PERTES RESEAU (MW)		CLIENTS / SBEE (MW) – CONSO PAR SOURCE :		CLIENTS / CEET (MW) – CONSO PAR SOURCE:	
	CONS-LAF /TCN	CON-LAF /VRA	CONS-WAC /TCN	CONS-WAC /VRA	CONS-SCAN / TCN	CONS-SCAN /VRA	CONS-SNPT /TCN	CONS-SNPT /VRA	CONS-IND /TCN	CONS-IND /VRA	AUX-CEB /TCN	AUX-CEB /VRA	PERTE-CEB / TCN	PERTE-CEB /VRA	CONS-SBEE / TCN	CONS-SBEE /VRA	CONS-CEET / TCN	CONS-CEET /VRA
1	8,6	0	0	15,2	0	15	0	8,82	8,6	38,7	0,07	0,5	2,28	5,79	61,33	84,42	0,00	151,10
2	6,7	0	0	14,7	0	15	0	8,86	6,7	39	0,07	0,5	2,30	5,65	61,86	84,33	0,00	146,09
3	8,7	0	0	15,4	0	16	0	6,65	8,7	38,2	0,07	0,5	2,18	5,41	58,84	79,18	0,00	143,00
4	8,6	0	0	14,4	0	16	0	5,67	8,6	36,3	0,07	0,5	2,18	5,30	59,02	83,05	0,00	135,32
5	8,6	0	0	14,2	0	17	0	6,19	8,6	37,2	0,07	0,5	2,10	5,14	56,78	80,11	0,00	132,73
6	8,9	0	0	11,6	0	15	0	6,18	8,9	32,6	0,07	0,5	1,73	4,77	47,48	84,25	0,00	115,86
7	8,8	0	0	10,2	0	16	0	10,6	8,8	36,6	0,07	0,5	1,54	4,47	42,70	73,77	0,00	115,77
8	8,5	0	0	8,7	0	17	0	6,42	8,5	32,2	0,07	0,5	1,62	4,41	44,64	75,38	0,00	112,06
9	8,8	0	0	8,6	0	16	0	7,35	8,8	32,4	0,07	0,5	1,62	4,24	44,78	63,34	0,00	118,23
10	8,8	0	0	7,2	0	16	0	9,03	8,8	32,6	0,07	0,5	1,70	4,36	46,80	75,77	0,00	110,07
11	9,6	0	0	7,3	0	16	0	5,44	9,6	29,1	0,07	0,5	1,80	4,36	49,34	75,24	0,00	110,35
12	9	0	0	11,1	0	17	0	6,46	9	34,1	0,07	0,5	1,82	4,39	49,83	75,15	0,00	111,46
13	9,1	0	0	12,3	0	17	0	4,37	9,1	33,6	0,07	0,5	1,84	4,55	50,32	75,94	0,00	116,33
14	9	0	0	11,1	0	16	0	10,4	9	37,8	0,07	0,5	1,85	4,62	50,47	73,64	0,00	120,99
15	9,2	0	0	6,1	0	17	0	9,29	9,2	31,9	0,07	0,5	1,85	4,47	50,55	76,22	0,00	113,36
16	8,8	0	0	9,2	0	17	0	2,17	8,8	28,1	0,07	0,5	1,88	4,54	51,26	75,25	0,00	116,66
17	8,6	0	0	12,7	0	10	0	2,14	8,6	25,2	0,07	0,5	1,82	4,63	49,85	86,58	0,00	108,39
18	8,6	0	0	13,5	0	9,3	0	7,19	8,6	30	0,07	0,5	2,42	5,90	64,94	91,86	0,00	147,41
19	8,6	0	0	13,5	0	8,3	0	5,82	8,6	27,6	0,07	0,5	2,59	6,70	69,19	110,34	0,00	156,78
20	8,6	0	0	12,4	0	8,3	0	8,39	8,6	29,1	0,07	0,5	2,64	6,70	70,64	99,55	0,00	167,29
21	8,4	0	0	13,4	0	15	0	5,16	8,4	34	0,07	0,5	2,57	6,56	68,70	93,97	0,00	168,21
22	8,5	0	0	13,9	0	16	0	5,11	8,5	35,4	0,07	0,5	2,55	6,33	68,35	95,36	0,00	158,64
23	8,6	0	0	13,1	0	16	0	8,2	8,6	37,5	0,07	0,5	2,33	5,77	62,82	88,87	0,00	145,88
24	8,6	0	0	10,7	0	16	0	6,07	8,6	33,2	0,07	0,5	2,17	5,51	58,76	84,98	0,00	140,81
MAXI	**10**	**0**	**0**	**15**	**0**	**17**	**0**	**11**	**10**	**39**	**0**	**0**	**3**	**7**	**71**	**110**	**0**	**117**
MOY.	**9**	**0**	**0**	**12**	**0**	**15**	**0**	**7**	**9**	**34**	**0**	**0**	**2**	**5**	**56**	**83**	**0**	**131**

OBERVATIONS

IMPORTATIONS D'ENERGIE			
TCN		**VRA**	
PREV.	5928	PREV	3192 MWh
REAL.	1610 MWh	REAL	2264 MWh

PRODUCTIONS D'ENERGIE									
Production Contour Global /CEET		**Production SBEE**		**Production TAG-CMG**		**Production TAG-LPO**		**Production NAN**	
Energie =	1155 MWh	Energie =	1918,40 MWh	Energie =	0,00 MWh	Energie =	0 MWh	Energie =	815 MWh
Pmax =	50,89 MW à 18:55	Pmax =	99,0 à 19:00	Pmax =	0,00 MW à	Pmax =	0 MW à	Pmax =	33,79 MW à 21:15

BILAN DU RESEAU	POINTE MAXI (MW)
CEB : Pointe instantanée	385 à 20:00
CEET: OFFRE. heure de pointe	47
SBEE: OFFRE. heure de pointe	(PARAS) +91,59
TOGO : Puissance maxi journ.	207 à 21:00
BENIN : Puissance maxi journ.	194 à 19:00

COURBES DE CHARGE ILOT VRA

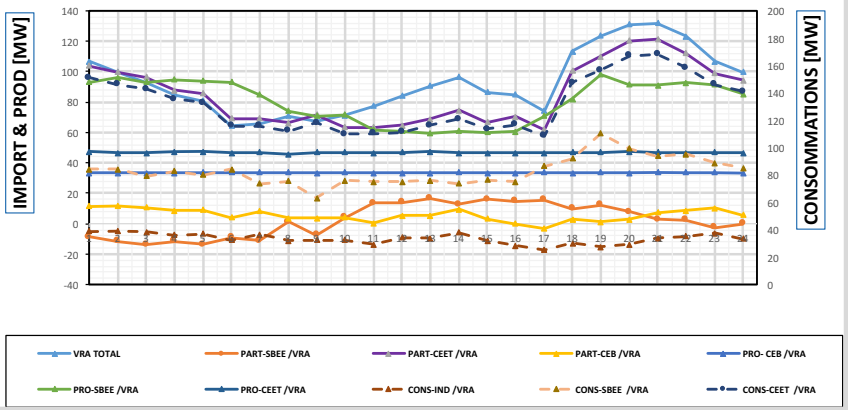

COURBES DE CHARGE ILOT TCN

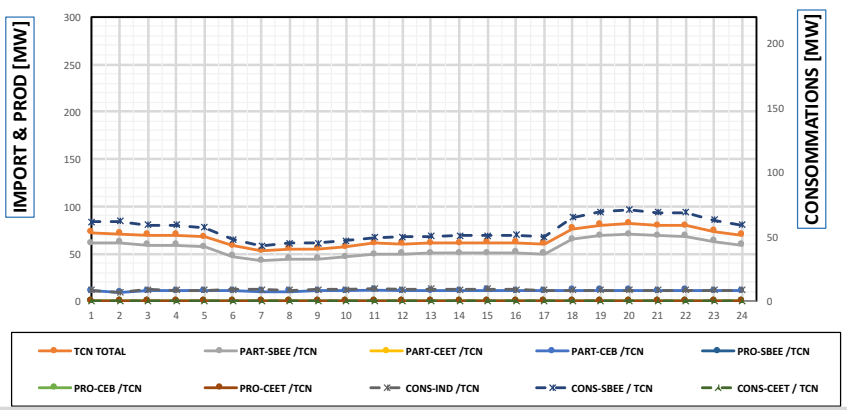

EQUIPES DE QUART :

00H-06H: AMEGBO et ATCHADE
06H-18H: TAGBA et BOKO
18H-00H: FOFANA et TETE

LEGENDE DES COURBES : ECHELLES DE GAUCHE — ECHELLES DE DROITE