CEB/DT/DISPATCHING
Vendredi 25 octobre 2019

RELEVES HORAIRES DES IMPORTATIONS, DES PRODUCTIONS ET DES CHARGES DES CLIENTS DE LA CEB

Les valeurs inscrites dans ce tableau ne sont pas des moyennes horaires mais des valeurs instantanées

HEURES	IMPORTATIONS ET PRODUCTIONS (MW)																								CEB (MW)																CLIENTS / SBEE (MW)		CLIENTS / CEET (MW)		OBERVATIONS
	IMPORTATIONS								PRODUCTIONS CEB								PRODUCT CLIENTS						CHARGES DES INDUSTRIELLES										TOTAL AUXILIAIRE MW		PERTES RESEAU (MW)		CONSO PAR SOURCE :		CONSO PAR SOURCE:		
	VRA/CIE (LAF+DAV+CIN)				TCN (SAK)				NAN COUPLE A:		TAG-LPO COUPLE A:		TAG-CMG COUPLE A:		TOT. PROD CEB SUR:		WACEM		SBEE		CEET		LAFARGE		WACEM		SCAN		SNPT		TOTAL INDUSTRIEL												
	VRA TOTAL	PART-SBEE /VRA	PART-CEET /VRA	PART-CEB /VRA	TCN TOTAL	PART-SBEE /TCN	PART-CEET /TCN	PART-CEB /TCN	PRO-NAN /TCN	PRO-NAN /VRA	PRO-LPO /TCN	PRO-LPO /VRA	PRO-MAG /TCN	PRO-MAG /VRA	PRO-CEB /TCN	PRO-CEB /VRA	PRO-WAC /TCN	PRO-WAC /VRA	PRO-SBEE /TCN	PRO-SBEE /VRA	PRO-CEET /TCN	PRO-CEET /VRA	CONS-LAF /TCN	CON-LAF /VRA	CONS-WAC /TCN	CONS-WAC /VRA	CONS-SCAN / TCN	CONS-SCAN /VRA	CONS-SNPT /TCN	CONS-SNPT /VRA	CONS-IND /TCN	CONS-IND /VRA	AUX-CEB /TCN	AUX-CEB /VRA	PERTE-CEB / TCN	PERTE-CEB /VRA	CONS-SBEE / TCN	CONS-SBEE /VRA	CONS-CEET / TCN	CONS-CEET /VRA	
1	110,6	-4,02	113	1,708	66,97	87,73	0	-20,76	33,1	27,1	0	0	0	0	33,13	27,1	0	0	0	54	0	24,5	8,8	0	0	8,7	0	9,37	0	4,91	8,8	23	0,47	0,1	3,10	5,76	87,73	50,01	0,00	137,38	
2	114,1	-10,2	121	3,746	62,79	83,21	0	-20,42	32,7	27,1	0	0	0	0	32,71	27,1	0	0	0	52,7	0	23,9	8,9	0	0	8,9	0	9,97	0	6,16	8,9	25	0,47	0,1	2,92	5,75	83,21	42,47	0,00	144,52	
3	102	-14,6	108	8,47	62,08	82,82	0	-20,74	32,9	27,2	0	0	0	0	32,91	27,2	0	0	0	52,2	0	24,4	8,8	0	0	9,7	0	14,3	0	6,28	8,8	30,3	0,47	0,1	2,91	5,27	82,82	37,54	0,00	132,57	
4	101,4	-13,7	108	7,443	63,63	84,46	0	-20,83	32,9	27,2	0	0	0	0	32,87	27,2	0	0	0	52,2	0	24,1	8,6	0	0	9,6	0	14,2	0	5,4	8,6	29,2	0,47	0,1	2,97	5,27	84,46	38,47	0,00	131,74	
5	105,8	-9,36	108	7,422	63,75	84,82	0	-21,07	33,0	26,8	0	0	0	0	33,02	26,8	0	0	0	52,7	0	24,3	8,5	0	0	9,3	0	15,1	0	4,33	8,5	28,7	0,47	0,1	2,99	5,42	84,82	43,33	0,00	132,05	
6	104,1	-4,57	101	7,814	60,59	81,31	0	-20,72	32,9	27,2	0	0	0	0	32,93	27,2	0	0	0	54,4	0	58,1	8,9	0	0	4,7	0	15,7	0	8,06	8,9	28,5	0,47	0,1	2,85	6,38	81,31	49,81	0,00	158,97	
7	67,99	-3,52	70,6	0,902	60,11	80,62	0	-20,51	32,9	27,2	0	0	0	0	32,9	27,2	0	0	0	55	0	24,5	9,1	0	0	5	0	14,9	0	3,44	9,1	23,4	0,47	0,1	2,82	4,59	80,62	51,48	0,00	95,11	
8	110,2	-9,03	112	7,218	58,48	79,34	0	-20,86	32,9	27,0	0	0	0	0	32,9	27	0	0	0	55,5	0	24,7	8,8	0	0	8,6	0	15,3	0	4,57	8,8	28,5	0,47	0,1	2,77	5,64	79,34	46,51	0,00	136,73	
9	116	-8,41	118	5,974	72,65	92,56	0	-19,91	32,9	27,0	0	0	0	0	32,87	27	0	0	0	55,5	0	24,2	9,2	0	0	9,4	0	13,6	0	4,05	9,2	27	0,47	0,1	3,29	5,83	92,56	47,13	0,00	142,57	
10	126,5	-6,48	126	7,138	68,66	88,80	0	-20,14	33,0	27,0	0	0	0	0	32,95	27	0	0	0	53,9	0	24,9	9,2	0	0	9,4	0	14,5	0	4,02	9,2	28	0,47	0,1	3,14	6,07	88,80	47,37	0,00	150,79	
11	131,6	-4,11	130	5,915	70,61	90,58	0	-19,97	33,0	27,0	0	0	0	0	32,95	27	0	0	0	52,2	0	24	9,3	0	0	9,5	0	14,4	0	2,75	9,3	26,6	0,47	0,1	3,21	6,18	90,58	48,04	0,00	153,85	
12	105,4	-24,9	125	5,444	71,08	93,38	0	-22,30	32,8	27,0	0	0	0	0	32,79	27	0	0	0	55,8	0	23,6	6,7	0	0	9,4	0	14,2	0	3,19	6,7	26,8	0,47	0,1	3,32	5,53	93,38	30,88	0,00	148,41	
13	104,7	-27,3	125	6,889	68,17	91,64	0	-23,47	32,9	27,0	0	0	0	0	32,89	27	0	0	0	55,8	0	24,5	5,7	0	0	8,7	0	14,4	0	5,15	5,7	28,3	0,47	0,1	3,25	5,50	91,64	28,47	0,00	149,58	
14	107,2	-13,9	116	4,771	67,39	91,22	0	-23,83	33,0	26,9	0	0	0	0	33,03	26,9	0	0	0	55,8	0	24,4	5,5	0	0	8,5	0	14	0	3,42	5,5	25,9	0,47	0,1	3,24	5,63	91,22	41,91	0,00	140,75	
15	116,1	-24,3	131	9,375	77,92	101,00	0	-23,08	33,0	26,9	0	0	0	0	32,97	26,9	0	0	0	50,9	0	40,1	5,8	0	0	13,2	0	13,6	0	3,32	5,8	30,1	0,47	0,1	3,62	6,06	101,00	26,65	0,00	171,07	
16	119,1	-23,5	133	9,136	77,01	100,04	0	-23,03	32,8	26,9	0	0	0	0	32,78	26,9	0	0	0	51,9	0	46,3	5,7	0	0	11,2	0	13,4	0	4,95	5,7	29,6	0,47	0,1	3,59	6,36	100,04	28,41	0,00	179,78	
17	114,3	9,96	94,8	9,544	78,46	101,80	0	-23,34	32,9	26,9	0	0	0	0	32,86	26,9	0	0	0	50,1	0	56,7	5,4	0	0	8,9	0	15,6	0	5,41	5,4	29,9	0,47	0,1	3,66	6,46	101,80	60,09	0,00	151,47	
18	130,2	8,13	112	9,705	84,44	109,72	0	-25,28	32,8	26,8	0	0	0	0	32,81	26,8	0	0	0	50,4	0	56,7	3,1	0	0	8,5	0	16,1	0	4,89	3,1	29,5	0,47	0,1	3,97	6,92	109,72	58,49	0,00	169,10	
19	136,2	5,99	118	12,51	84,36	107,56	0	-23,20	32,9	27,1	0	0	0	0	32,85	27,1	0	0	0	73,1	0	56,2	5,3	0	0	9,3	0	17,2	0	5,37	5,3	31,9	0,47	0,1	3,88	7,65	107,56	79,09	0,00	173,91	
20	128,2	-2,43	119	11,4	76,72	100,40	0	-23,68	33,0	27,0	0	0	0	0	32,95	27	0	0	0	70,2	0	56,5	5,2	0	0	9,4	0	15,7	0	5,79	5,2	30,9	0,47	0,1	3,60	7,38	100,40	67,80	0,00	175,74	
21	125,1	-7,24	124	8,162	80,05	100,34	0	-20,29	33,1	27,0	0	0	0	0	33,05	27	0	0	0	70	0	56,6	8,7	0	0	9,2	0	14,3	0	4,17	8,7	27,6	0,47	0,1	3,60	7,38	100,34	62,75	0,00	180,71	
22	115,1	-10,4	117	8,183	78,9	99,18	0	-20,28	33,5	27,7	0	0	0	0	33,5	27,7	0	0	0	71,8	0	56,8	9,2	0	0	8,4	0	15,9	0	4,37	9,2	28,7	0,47	0,1	3,55	7,15	99,18	61,34	0,00	174,17	
23	86,76	-3,92	87,3	3,376	68,91	89,96	0	-21,05	33,7	28,5	0	0	0	0	33,7	28,5	0	0	0	64,4	0	56,6	9	0	0	9,1	0	14,5	0	1,86	9	25,5	0,47	0,1	3,19	6,25	89,96	60,44	0,00	143,91	
24	73,25	-7,02	82,2	-1,933	67,97	89,04	0	-21,07	33,6	28,8	0	0	0	0	33,59	28,8	0	0	0	56,8	0	56,8	8,9	0	0	9,3	0	8,85	0	2,84	8,9	21	0,47	0,1	3,15	5,80	89,04	49,76	0,00	139,01	
MAXI	**136**	**10**	**133**	**13**	**84**	**110**	**0**	**-20**	**34**	**29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**	**29**	**0**	**0**	**0**	**73**	**0**	**58**	**9**	**0**	**0**	**13**	**0**	**17**	**0**	**8**	**9**	**32**	**0**	**0**	**4**	**8**	**110**	**79**	**0**	**181**	
MOY.	**111**	**-8**	**113**	**7**	**71**	**93**	**0**	**-22**	**33**	**27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33**	**27**	**0**	**0**	**0**	**57**	**0**	**38**	**8**	**0**	**0**	**9**	**0**	**14**	**0**	**5**	**8**	**28**	**0**	**0**	**3**	**6**	**93**	**49**	**0**	**151**	

IMPORTATIONS D'ENERGIE			
TCN		VRA	
PREV.	5928	PREV.	3192 MWh
REAL.	1703 MWh	REAL.	2687 MWh

PRODUCTIONS D'ENERGIE									
Production Contour Global /CEET		Production SBEE		Production TAG-CMG		Production TAG-LPO		Production NAN	
Energie =	894 MWh	Energie =	1309,20 MWh	Energie =	0,00 MWh	Energie =	0 MWh	Energie =	1467 MWh
Pmax =	58,99 MW à 19:17	Pmax =	77,1 MW à 19:00	Pmax =	0,00 MW à	Pmax =	0 MW à	Pmax =	62,17 MW à 22:45

BILAN DU RESEAU	POINTE MAXI (MW)
CEB : Pointe instantanée	410 à 19:00
CEET: OFFRE. heure de pointe	*56*
SBEE: OFFRE. heure de pointe	*60(PARAS)+73*
TOGO : Puissance maxi journ.	215 à 16:00
BENIN : Puissance maxi journ.	199 à 19:00

COURBES DE CHARGE ILOT VRA

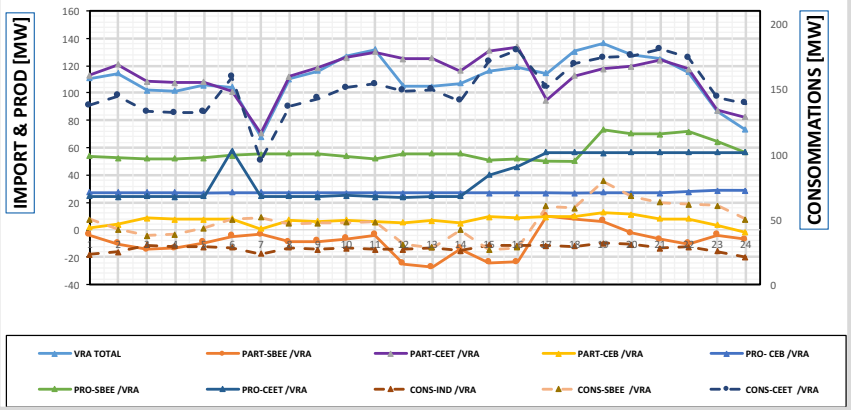

COURBES DE CHARGE ILOT TCN

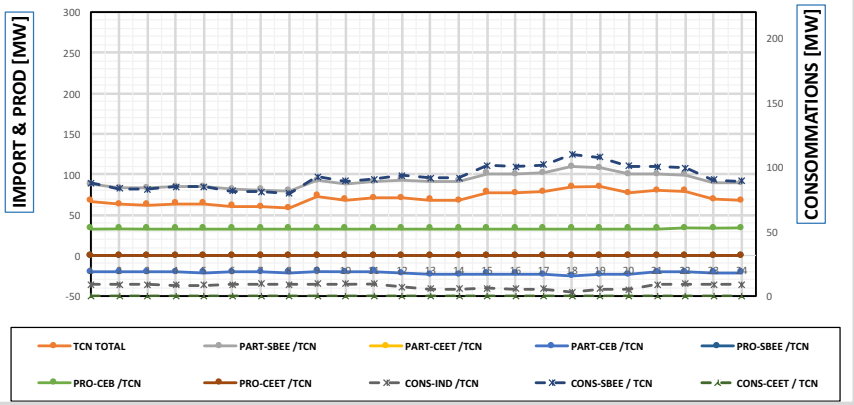

EQUIPES DE QUART :

00H-06H: TAGBA et BOKO
06H-18H: ATCHADE et DOSSA
18H-00H: AMEGBO et FOFANA

LEGENDE DES COURBES : ECHELLES DE GAUCHE — ECHELLES DE DROITE