CEB/DT/DISPATCHING
Mardi 5 mai 2020

RELEVES HORAIRES DES IMPORTATIONS, DES PRODUCTIONS ET DES CHARGES DES CLIENTS DE LA CEB

Les valeurs inscrites dans ce tableau ne sont pas des moyennes horaires mais des valeurs instantanées

IMPORTATIONS ET PRODUCTIONS (MW)

HEURES	IMPORTATIONS – VRA/CIE (LAF+DAV+CIN) – VRA TOTAL	PART-SBEE /VRA	PART-CEET /VRA	PART-CEB /VRA	IMPORTATIONS – TCN (SAK) – TCN TOTAL	PART-SBEE /TCN	PART-CEET /TCN	PART-CEB /TCN	PRODUCTIONS CEB – NAN COUPLE A: – PRO-NAN /TCN	PRO-NAN /VRA	TAG-LPO COUPLE A: – PRO-LPO /TCN	PRO-LPO /VRA	TAG-CMG COUPLE A: – PRO-MAG /TCN	PRO-MAG /VRA	TOT. PROD CEB SUR: – PRO-CEB /TCN	PRO- CEB /VRA
1	81,87	2,10	52,11	27,66	119,9	68,82	40,9	10,22	0,00	1,78	0	0	0	0	0,00	1,78
2	81,34	5,22	49,06	27,05	116,5	67,04	39,32	10,18	0,00	1,84	0	0	0	0	0,00	1,84
3	95,44	6,087	63,25	26,10	116,6	68,08	38,55	10,00	0,00	1,84	0	0	0	0	0,00	1,84
4	79	5,673	47,92	25,41	119,8	70,81	38,84	10,11	0,00	1,84	0	0	0	0	0,00	1,84
5	73,14	6,346	43,64	23,15	107,9	60,22	38,09	9,57	0,00	1,96	0	0	0	0	0,00	1,96
6	58,21	3,722	28,61	25,88	102	56,26	36,35	9,34	0,00	1,96	0	0	0	0	0,00	1,96
7	55,36	4,986	22,01	28,37	99,59	58,11	31,84	9,64	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8	78,87	11,04	39,75	28,08	113,6	69,36	33,7	10,55	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	82,37	7,832	45,32	29,22	120,9	71,07	38,9	10,93	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	110,7	10,92	68,75	31,05	124,6	73,57	42,58	8,47	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
11	110	12,16	69,55	28,30	121,2	70,51	42,29	8,44	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12	94,19	9,374	56,99	27,83	119,2	70,13	40,7	8,36	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	94,44	2,34	64,61	27,49	117,7	70,92	39,17	7,63	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	99,93	7,468	66,65	25,81	115,2	69,47	38,19	7,54	0,00	1,96	0	0	0	0	0,00	1,96
15	107,5	11,47	68,18	27,85	114,1	66,30	40,3	7,49	0,00	1,96	0	0	0	0	0,00	1,96
16	110	17,8	64,37	27,80	117,4	71,49	38,28	7,62	0,00	1,96	0	0	0	0	0,00	1,96
17	94,75	14,11	51,41	29,23	116,4	69,45	36,26	10,66	0,00	1,96	0	0	0	0	0,00	1,96
18	81,25	8,55	45,93	26,77	109,4	62,30	36,72	10,39	0,00	1,96	0	0	0	0	0,00	1,96
19	93,65	13,63	62,28	17,74	139,6	82,98	45,01	11,64	0,00	15,76	0	0	0	0	0,00	15,76
20	92,69	15,78	61,88	15,04	143,8	82,31	47,41	14,11	0,00	15,78	0	0	0	0	0,00	15,78
21	103,9	10,91	77,58	15,36	142,3	79,58	48,56	14,14	0,00	15,72	0	0	0	0	0,00	15,72
22	101,6	10,26	73,85	17,44	138,3	75,61	48,65	13,99	0,00	15,76	0	0	0	0	0,00	15,76
23	94,7	8,824	68,95	16,92	136,6	74,85	47,98	13,73	0,00	15,58	0	0	0	0	0,00	15,58
24	78,21	-0,8	61,38	17,63	126,1	68,85	43,48	13,72	0,00	15,55	0	0	0	0	0	15,55
MAXI	**111**	**18**	**78**	**31**	**144**	**83**	**49**	**14**	**0**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**
MOY.	**90**	**9**	**57**	**25**	**121**	**70**	**41**	**10**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**

HEURES	PRODUCT CLIENTS – WACEM – PRO-WAC /TCN	PRO-WAC /VRA	SBEE – PRO-SBEE /TCN	PRO-SBEE /VRA	CEET – PRO-CEET /TCN	PRO-CEET /VRA	CEB (MW) – CHARGES DES INDUSTRIELLES – LAFARGE – CONS-LAF /TCN	CON-LAF /VRA	WACEM – CONS-WAC /TCN	CONS-WAC /VRA	SCAN – CONS-SCAN / TCN	CONS-SCAN /VRA	SNPT – CONS-SNPT /TCN	CONS-SNPT /VRA	TOTAL INDUSTRIEL – CONS-IND /TCN	CONS-IND /VRA	TOTAL AUXILLIAIRE MW – AUX-CEB /TCN	AUX-CEB /VRA	PERTES RESEAU (MW) – PERTE-CEB / TCN	PERTE-CEB /VRA	CLIENTS / SBEE (MW) – CONSO PAR SOURCE : – CONS-SBEE / TCN	CONS-SBEE /VRA	CLIENTS / CEET (MW) – CONSO PAR SOURCE: – CONS-CEET / TCN	CONS-CEET /VRA
1	0	0	0	84,53	0	69,21	5,4	0	0	14,4	0	1,2	0	7,76	5,4	23,36	0,48	0,09	4,34	5,99	68,82	86,63	40,90	121,32
2	0	0	0	85,09	0	69,49	5,5	0	0	14,1	0	1,2	0	7,49	5,5	22,79	0,48	0,09	4,20	6,01	67,04	90,31	39,32	118,55
3	0	0	0	80,28	0	69,53	5,3	0	0	13,6	0	1,2	0	6,74	5,3	21,54	0,48	0,09	4,22	6,31	68,08	86,37	38,55	132,78
4	0	0	0	82,47	0	70,8	5,3	0	0	12,7	0	1,1	0	7,4	5,3	21,2	0,48	0,09	4,33	5,96	70,81	88,14	38,84	118,72
5	0	0	0	73,75	0	68,7	5,2	0	0	11,5	0	1,1	0	6,88	5,2	19,48	0,48	0,09	3,89	5,54	60,22	80,10	38,09	112,34
6	0	0	0	76,41	0	70,18	5,2	0	0	15,5	0	1,1	0	6	5,2	22,6	0,48	0,09	3,66	5,15	56,26	80,13	36,35	98,79
7	0	0	0	71,55	0	71,88	5,6	0	0	15,4	0	1,04	0	6,93	5,6	23,37	0,48	0,09	3,56	4,91	58,11	76,54	31,84	93,89
8	0	0	0	88,46	0	70,66	6	0	0	13,9	0	1,04	0	7	6	21,94	0,48	0,09	4,07	6,05	69,36	99,50	33,70	110,41
9	0	0	0	88,94	0	69,7	6,1	0	0	15	0	1,04	0	6,99	6,1	23,03	0,48	0,09	4,35	6,10	71,07	96,77	38,90	115,02
10	0	0	0	103,5	0	67,89	3,4	0	0	15,7	0	1,04	0	6,99	3,4	23,73	0,48	0,09	4,59	7,23	73,57	114,38	42,58	136,64
11	0	0	0	103,8	0	67,39	3,5	0	0	14,7	0	1,04	0	5,19	3,5	20,93	0,48	0,09	4,46	7,28	70,51	115,91	42,29	136,94
12	0	0	0	104,9	0	60,7	3,5	0	0	15,6	0	1,04	0	4,42	3,5	21,06	0,48	0,09	4,38	6,68	70,13	114,29	40,70	117,69
13	0	0	0	101,8	0	67,3	2,8	0	0	13,4	0	1,04	0	6,16	2,8	20,6	0,48	0,09	4,35	6,80	70,92	104,17	39,17	131,91
14	0	0	0	100,2	0	67,21	2,8	0	0	14,2	0	1,04	0	5,48	2,8	20,72	0,43	0,14	4,31	6,91	69,47	107,71	38,19	133,86
15	0	0	0	102,9	0	67,13	2,8	0	0	14,9	0	1,04	0	6,59	2,8	22,53	0,43	0,14	4,26	7,14	66,30	114,34	40,30	135,31
16	0	0	0	103,5	0	67,03	2,8	0	0	15	0	1,04	0	6,35	2,8	22,39	0,43	0,14	4,39	7,23	71,49	121,34	38,28	131,40
17	0	0	0	105,6	0	67,6	6	0	0	14,5	0	1,04	0	8,69	6	24,23	0,43	0,14	4,23	6,82	69,45	119,69	36,26	119,01
18	0	0	0	104,8	0	68,86	6	0	0	14,5	0	1,04	0	6,53	6	22,07	0,43	0,14	3,96	6,52	62,30	113,37	36,72	114,79
19	0	0	0	104,6	0	68,85	6,1	0	0	14,5	0	1,04	0	10,69	6,1	26,23	0,43	0,14	5,11	7,13	82,98	118,26	45,01	131,13
20	0	0	0	104,4	0	69,19	8,5	0	0	15	0	1,04	0	7,45	8,5	23,49	0,43	0,14	5,18	7,19	82,31	120,18	47,41	131,07
21	0	0	0	105,1	0	69,21	8,6	0	0	17,3	0	1,04	0	5,08	8,6	23,42	0,43	0,14	5,11	7,52	79,58	116,05	48,56	146,79
22	0	0	0	104	0	70,7	8,6	0	0	17,3	0	1,04	0	7,32	8,6	25,66	0,43	0,14	4,96	7,40	75,61	114,23	48,65	144,55
23	0	0	0	106,6	0	70,18	8,4	0	0	17,5	0	1,04	0	6,54	8,4	25,08	0,43	0,14	4,90	7,28	74,85	115,44	47,98	139,13
24	0	0	0	105,7	0	70,39	8,8	0	0	17,5	0	1,04	0	7,74	8,8	26,28	0,43	0,14	4,49	6,76	68,85	104,86	43,48	131,77
MAXI	**0**	**0**	**0**	**107**	**0**	**72**	**9**	**0**	**0**	**18**	**0**	**1**	**0**	**11**	**9**	**26**	**0**	**0**	**3**	**37**	**83**	**121**	**49**	**147**
MOY.	**0**	**0**	**0**	**96**	**0**	**69**	**6**	**0**	**0**	**15**	**0**	**1**	**0**	**7**	**6**	**23**	**0**	**0**	**4**	**7**	**70**	**104**	**41**	**126**

OBERVATIONS

IMPORTATIONS D'ENERGIE			
TCN		VRA	
PREV.	3762 MWh	PREV.	7638 MWh
REAL.	2876 MWh	REAL	2265 MWh

PRODUCTIONS D'ENERGIE									
Production Contour Global /CEET		Production SBEE		Production TAG-CMG		Production TAG-LPO		Production NAN	
Energie =	1675 MWh	Energie =	2348 MW	Energie =	0 MWh	Energie =	0 MWh	Energie =	121 MWh
Pmax =	73 MW à 6:56	Pmax =	107 MW à 23:00	Pmax =	0 MW à	Pmax =	0 MW à	Pmax =	16 MW à 20:00

BILAN DU RESEAU	POINTE MAXI (MW)
CEB : Pointe instantanée	436 à 21:00
CEET: OFFRE. heure de pointe	*CGCL + 69,21*
SBEE: OFFRE. heure de pointe	*PARAS + 105,14*
TOGO : Puissance maxi journ.	225 à 22:00
BENIN : Puissance maxi journ.	218 à 20:00

COURBES DE CHARGE ILOT VRA

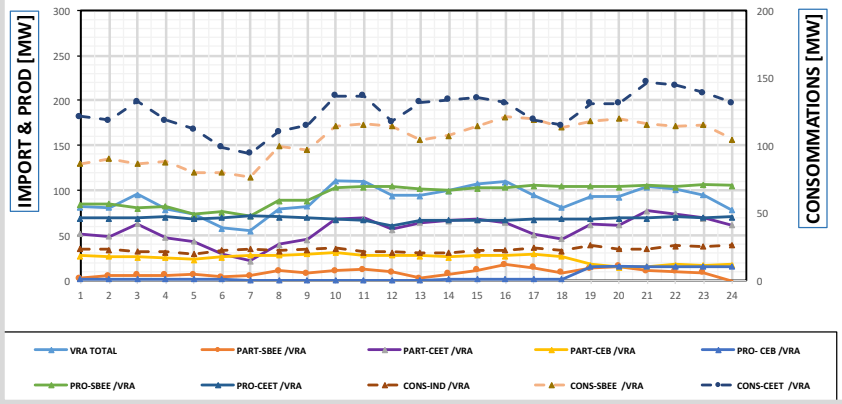

COURBES DE CHARGE ILOT TCN

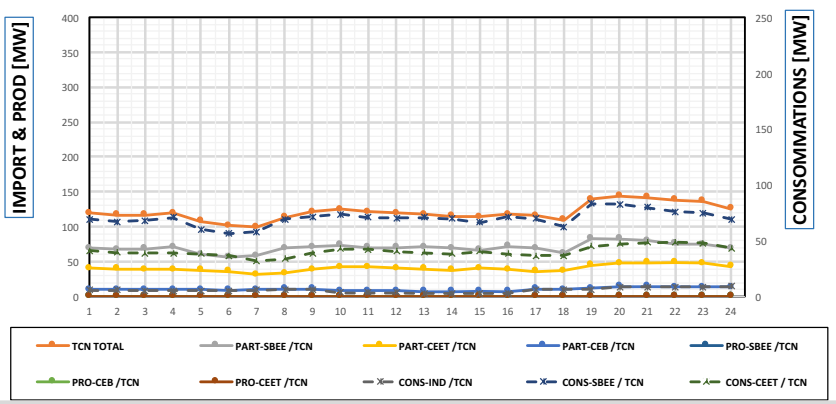

EQUIPES DE QUART :

00H-06H: DOSSA et TETE
06H-18H: ATCHADE et FOFANA
18H-00H: ATCHADE et FOFANA

LEGENDE DES COURBES : ECHELLES DE GAUCHE — ECHELLES DE DROITE