

RELEVES HORAIRES DES IMPORTATIONS, DES PRODUCTIONS ET DES CHARGES DES CLIENTS DE LA CEB

Les valeurs inscrites dans ce tableau ne sont pas des moyennes horaires mais des valeurs instantanées

HEURES	IMPORTATIONS ET PRODUCTIONS (MW)										CEB (MW)										CLIENTS / SBEE (MW)				CLIENTS / CEET (MW)		OBERVATIONS											
	IMPORTATIONS					PRODUCTIONS CEB					PRODUCT CLIENTS			CHARGES DES INDUSTRIELS							TOTAL AUXILIAIRE MW		PERTES RESEAU (MW)		CONSO PAR SOURCE :			CONSO PAR SOURCE :										
	VRAICIE (LAF+DAV+CIN)		TCN (SAK)			NAN COUPLE A:		TAG-LPO COUPLE A:		TAG-CMG COUPLE A:	TOT. PROD CEB SUR:	WACEM	SBEE		CEET	LAFARGE		WACEM	SCAN	SNPT	TOTAL INDUSTRIEL		AUX-TCN	AUX-CEB	PERTE-CEB	PERTE-CEB		CONS-SBEE / TCN	CONS-SBEE / NRA	CONS-CEET / TCN	CONS-CEET / NRA							
1	40,93	0,50	7,7	32,73	64,03	7,64	46,5	9,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	102	0	0	70,5	3,2	0	0	7,1	0	17	0	6,27	3,2	30,4	0,48	0,09	6,17	2,26	109,49	0,50	46,55	78,17
MAXI	76	9	43	37	132	64	72	13	0	16	0	0	0	0	15	0	121	0	0	72	4	0	0	10	0	17	0	11	4	35	0	0	9	4	173	9	72	114
MOY	65	6	29	30	89	21	97	11	0	3	0	0	0	0	3	0	115	0	0	66	3	0	0	9	0	15	0	6	3	30	0	0	8	3	135	6	97	95



IMPORTATIONS D'ENERGIE	
TCN	VRA
PREV. 3762 MWh	PREV. 7638 MWh
REAL. 2107 MWh	REAL. 1534 MWh

PRODUCTIONS D'ENERGIE				
Production Contour Global /CEET	Production SBEE	Production TAG-CMG	Production NAN	
Energie = 1629 MWh	Energie = 2678 MW	Energie = 0 MWh	Energie = 0 MWh	Energie = 65 MWh
Pmax = 73 MW à 23:04	Pmax = 121 MW à 9:00	Pmax = 0 MW à	Pmax = 0 MW à	Pmax = 16 MW à 21:00

BILAN DU RESEAU		POINTE MAXI (MW)	
CEB : Pointe instantanée	410	à	19:00
CEET : OFFRE. heure de pointe	CGCL	+	69
SBEE : OFFRE. heure de pointe	PARAS	+	119
TOGO : Puissance maxi journ.	221	à	20:00
BENIN : Puissance maxi journ.	184	à	19:00

EQUIPES DE QUART :

00H-06H: AMEGB0 et MONTCHC  
06H-18H: TAGBA et TETE  
18H-00H: TETE et TAGBA

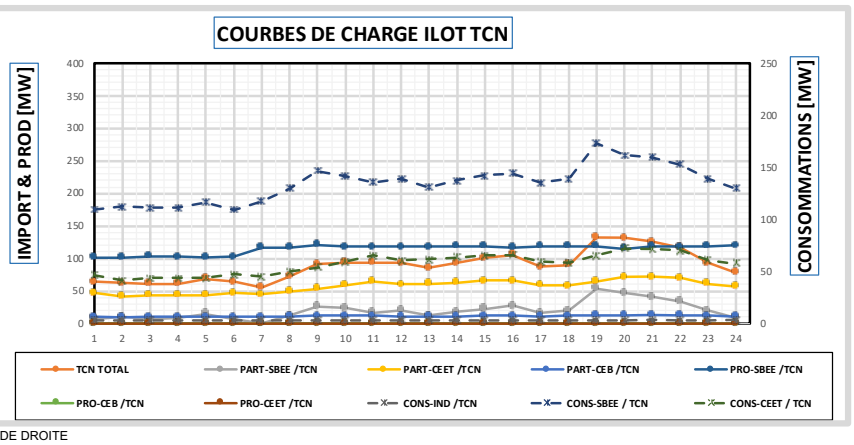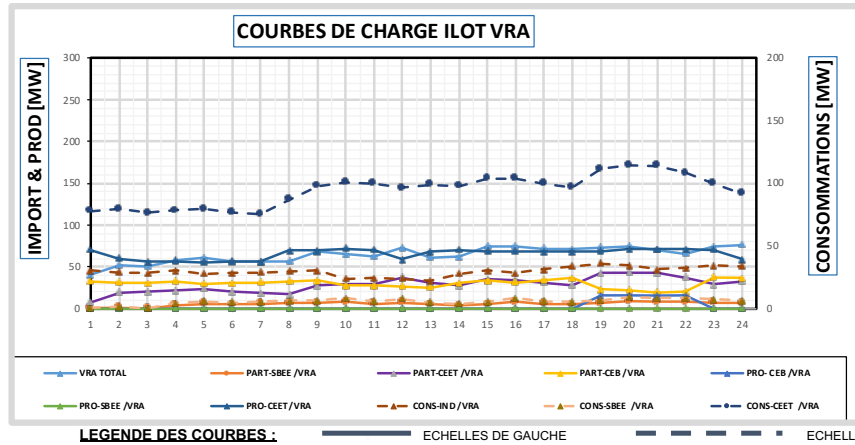

LEGENDE DES COURBES : ECHELLES DE GAUCHE ECHELLES DE DROITE