

RELEVES HORAIRES DES IMPORTATIONS, DES PRODUCTIONS ET DES CHARGES DES CLIENTS DE LA CEB

Les valeurs inscrites dans ce tableau ne sont pas des moyennes horaires mais des valeurs instantanées

HEURES	IMPORTATIONS ET PRODUCTIONS (MW)														CEB (MW)										CLIENTS / SBEE (MW)		CLIENTS / CEET (MW)		OBSERVATIONS												
	IMPORTATIONS							PRODUCTIONS DE LA CEB							PRODUCTION DES CLIENTS			CHARGES DES INDUSTRIELS							TOTAL		PERTES RESEAU (MW)			CONSO PAR SOURCE :											
	VRA/CIE (LAF+DAV+GIN)			TCN (SAK)				NAN COUPLE A		TAG-LPO COUPLE A:		TAG-CMG COUPLE A:			TOT. PROD CEB SUR:		WACEM		SBEE		CEET			LAFARGE		WACEM		SCAN			SMT		TOTAL INDUSTRIEL			AUXILIAIRE MW		CONSO PAR SOURCE :			
	VRA TOTAL	PART-SBEE /VRA	PART-CEET /VRA	PART-CEB /VRA	TCN TOTAL	PART-SBEE /TCN	PART-CEET /TCN	PART-CEB /TCN	PRO-NAN /TCN	PRO-NAN /VRA	PRO-LPO /TCN	PRO-LPO /VRA	PRO-MAG /TCN	PRO-MAG /VRA	PRO-CEB /TCN	PRO-CEB /VRA	PRO-WAC /TCN	PRO-WAC /VRA	PRO-SBEE /TCN	PRO-SBEE /VRA	PRO-CEET /TCN	PRO-CEET /VRA	PRO-CEET /TCN	PRO-CEET /VRA	CONS-LAF /TCN	CONS-LAF /VRA	CONS-WAC /TCN	CONS-WAC /VRA		CONS-SCAN /TCN	CONS-SCAN /VRA	CONS-SMT /TCN	CONS-SMT /VRA	CONS-IND /TCN	CONS-IND /VRA	AUX-CEB /TCN	AUX-CEB /VRA	PERTE-CEB /TCN	PERTE-CEB /VRA	CONS-SBEE /TCN	CONS-SBEE /VRA
1	12,72	6,35	3,25	3,12	99,81	32,84	52,3	14,72	0,00	24,6	0	0	0	0,00	24,6	0	0	60,1	0	0	79,7	8,5	0	0	4,7	0	16,7	0	3,72	8,5	25,1	0,48	0,09	5,74	2,57	92,97	6,35	52,25	82,91		
2	16,11	5,8	4,2	6,11	93,37	25,84	51,7	15,83	0,00	25	0	0	0	0,00	25	0	0	93,2	0	0	80,1	8,6	0	0	8,6	0	16,5	0	3,4	8,6	28,5	0,48	0,09	6,75	2,59	119,07	5,80	51,70	84,33		
3	19,94	5,77	5,82	8,35	90,92	24,23	51	15,66	0,00	24,9	0	0	0	0,00	24,9	0	0	91,3	0	0	79,9	8,6	0	0	8,3	0	16,4	0	5,9	8,6	30,6	0,48	0,09	6,58	2,63	115,50	5,77	51,03	85,67		
4	13,77	5,16	1,96	6,66	85,93	20,59	50	15,37	0,00	24,8	0	0	0	0,00	24,8	0	0	91,2	0	0	80	8,5	0	0	8,6	0	16,4	0	3,86	8,5	28,8	0,48	0,09	6,39	2,51	111,83	5,16	49,97	81,96		
5	14,91	6,58	2,68	5,65	92,01	27,27	49,2	15,54	0,00	24,7	0	0	0	0,00	24,7	0	0	89,4	0	0	80	8,5	0	0	8,3	0	16,4	0	3,06	8,5	27,7	0,48	0,09	6,56	2,57	116,69	6,58	49,20	82,72		
6	12,95	5,5	0,76	6,69	84,18	21,67	46,7	15,81	0,00	24,7	0	0	0	0,00	24,7	0	0	91,8	0	0	80,3	9	0	0	8,4	0	16,4	0	4,05	9	28,8	0,48	0,09	6,33	2,49	113,43	5,50	46,70	81,02		
7	11,25	10,7	-2,24	2,79	89,75	26,65	47,1	16,00	0,00	24,9	0	0	0	0,00	24,9	0	0	91,4	0	0	80,2	9	0	0	8,3	0	10,6	0	6,11	9	25	0,48	0,09	6,52	2,55	118,01	10,70	47,09	77,92		
8	27,64	7,29	12,5	7,82	108,8	43,67	48,7	16,47	0,00	24,9	0	0	0	0,00	24,9	0	0	92,1	0	0	79,9	8,7	0	0	8,3	0	15,4	0	6,04	8,7	29,8	0,48	0,09	7,29	2,87	135,76	7,29	48,65	92,43		
9	39,31	10	20,3	8,99	109,3	41,82	50,3	17,17	0,00	25,4	0	0	0	0,00	25,4	0	0	103	0	0	79,8	9	0	0	8,1	0	16,5	0	6,5	9	31,1	0,48	0,09	7,69	3,17	144,39	10,02	50,29	100,06		
10	44,89	10,3	25,4	9,21	110,5	41,27	52,1	17,14	0,00	25,1	0	0	0	0,00	25,1	0	0	103	0	0	79,5	8,9	0	0	8,9	0	14,6	0	7,42	8,9	30,9	0,48	0,09	7,76	3,31	144,23	10,25	52,08	100,88		
11	44,55	8,77	28	7,53	114,5	47,51	49,7	17,30	0,00	25	0	0	0	0,00	25	0	0	103	0	0	78,5	8,9	0	0	8,7	0	16,2	0	4,49	8,9	29,4	0,48	0,09	7,92	3,32	150,76	8,77	49,70	106,49		
12	47,33	8,44	29,6	9,31	101,3	34,11	50,2	17,01	0,00	25,1	0	0	0	0,00	25,1	0	0	104	0	0	78,5	9,1	0	0	9,6	0	15,3	0	5,98	9,1	30,9	0,48	0,09	7,43	3,36	137,96	8,44	50,17	108,10		
13	42,78	8,83	26	7,91	90,11	24,88	48,5	16,70	0,00	24,7	0	0	0	0,00	24,7	0	0	109	0	0	78,3	9	0	0	9,3	0	15,2	0	4,79	9	29,3	0,48	0,09	7,22	3,26	134,08	8,83	48,53	104,30		
14	40,75	7,64	25,1	8,00	94,25	32,96	46,9	14,38	0,00	25,1	0	0	0	0,00	25,1	0	0	113	0	0	78,6	6,3	0	0	9,1	0	15,9	0	4,8	6,3	29,8	0,48	0,09	7,60	3,21	145,56	7,64	46,91	103,68		
15	47,03	8,45	32,4	6,19	117,9	47,45	53,4	17,01	0,00	25,1	0	0	0	0,00	25,1	0	0	107	0	0	78,5	8,3	0	0	7,3	0	16,1	0	4,37	8,3	27,7	0,48	0,09	8,23	3,44	154,76	8,45	53,45	110,86		
16	50,24	5,92	31	13,36	124,7	52,34	55,1	17,29	0,00	24,9	0	0	0	0,00	24,9	0	0	108	0	0	78,2	8,3	0	0	11,6	0	16	0	7,26	8,3	34,8	0,48	0,09	8,51	3,31	160,40	5,92	55,08	109,20		
17	43,34	9,21	22	12,18	116,8	45,38	54,2	17,19	0,00	24,9	0	0	0	0,00	24,9	0	0	106	0	0	77,5	8,6	0	0	11,6	0	16,6	0	5,66	8,6	33,9	0,48	0,09	8,11	3,13	151,02	9,21	54,21	99,44		
18	51,79	8,15	31,4	12,27	117	45,90	53,7	17,38	0,00	25,1	0	0	0	0,00	25,1	0	0	108	0	0	77,4	8,7	0	0	11,7	0	14,9	0	7,34	8,7	33,9	0,48	0,09	8,20	3,37	153,86	8,15	53,73	108,81		
19	60,09	7,86	38,3	13,88	139,9	62,13	59,7	17,98	0,00	24,8	0	0	0	0,00	24,8	0	0	106	0	0	76,2	8,5	0	0	11,9	0	16,5	0	6,73	8,5	35,1	0,48	0,09	9,00	3,52	168,16	7,86	59,73	114,55		
20	60,47	8,75	38,5	13,17	149	64,61	66	18,41	0,00	25,1	0	0	0	0,00	25,1	0	0	106	0	0	78,4	8,6	0	0	12	0	16,6	0	5,91	8,6	34,5	0,48	0,09	9,33	3,62	170,14	8,75	65,98	116,92		
21	59,71	10,1	37,3	12,24	139,5	55,67	65,9	17,96	0,00	25	0	0	0	0,00	25	0	0	106	0	0	78,1	8,5	0	0	12,3	0	16,2	0	5,07	8,5	33,5	0,48	0,09	8,98	3,62	161,33	10,1	65,90	115,41		
22	54,41	8,08	32,3	14,07	123,8	45,17	61	17,59	0,00	24,9	0	0	0	0,00	24,9	0	0	112	0	0	78,7	8,5	0	0	12,3	0	16,3	0	6,82	8,5	35,4	0,48	0,09	8,61	3,43	156,93	8,08	61,03	110,92		
23	40,02	7,31	24,2	8,47	101,8	28,70	56,5	16,64	0,00	25	0	0	0	0,00	25	0	0	109	0	0	77,9	8,5	0	0	12,5	0	11,1	0	6,63	8,5	30,3	0,48	0,09	7,66	3,15	137,27	7,31	56,48	102,15		
24	37,61	8,94	16,2	12,44	94,06	24,17	54,2	15,72	0,00	24,9	0	0	0	0,00	24,9	0	0	105	0	0	78,6	8	0	0	12,2	0	16,6	0	5,53	8	34,3	0,48	0,09	7,24	2,99	129,17	8,94	54,17	94,81		
MAXI	60	11	39	14	149	65	66	18	0	25	0	0	0	0	25	0	0	100	0	0	80	9	0	0	13	0	17	0	7	9	35	0	0	9	4	170	11	66	117		
MOY.	38	8	21	9	109	39	53	17	0	25	0	0	0	0	25	0	0	100	0	0	79	9	0	0	10	0	16	0	6	9	31	0	0	8	3	139	8	53	100		



IMPORTATIONS D'ENERGIE	
TCN	VRA
PREV. 3762 MWh	PREV. 7638 MWh
REAL. 2746 MWh	REAL. 906 MWh

PRODUCTIONS D'ENERGIE									
Production Contour Global /CEET		Production SBEE		Production TAG-CMG		Production TAG-LPO		Production NAN	
Energie =	1944 MWh	Energie =	2309 MW	Energie =	0 MWh	Energie =	0 MWh	Energie =	607 MWh
Pmax =	84 MW à 5:49	Pmax =	113 MW à 14:00	Pmax =	0 MW à	Pmax =	0 MW à	Pmax =	25 MW à 9:00

BILAN DU RESEAU		POINTE MAXI (MW)	
CEB : Pointe instantanée		418	à 20:00
CEET : OFFRE. heure de pointe		CGCL +	78
SBEE : OFFRE. heure de pointe		PARAS +	106
TOGO : Puissance maxi iour.		224	à 20:00
BENIN : Puissance maxi iour.		195	à 20:00

EQUIPES DE QUART :

00H-06H: TETE et AMEGBO
06H-18H: TAGBA et DOSSA
18H-00H: TAGBA et DOSSA

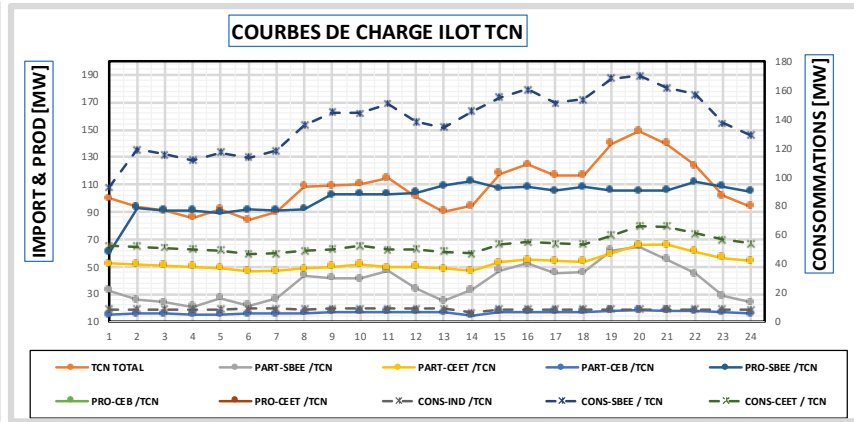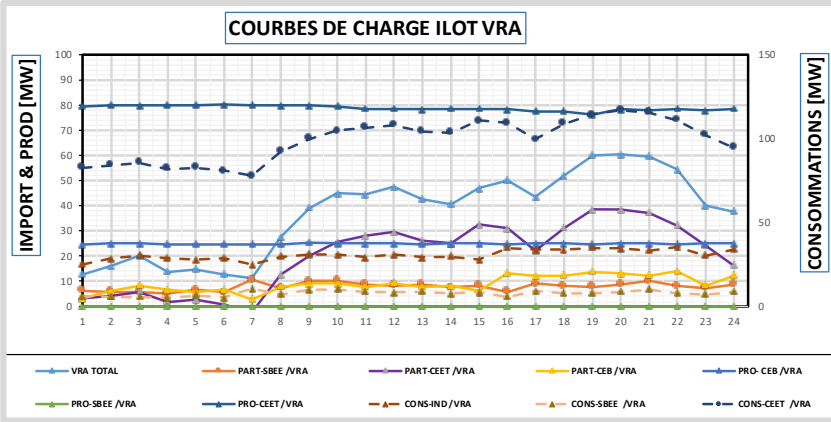

LEGENDE DES COURBES : ECHELLES DE GAUCHE ECHELLES DE DROITE