

CEB/DT/DISPATCHING
vendredi 18 septembre 2020

RELEVES HORAIRES DES IMPORTATIONS, DES PRODUCTIONS ET DES CHARGES DES CLIENTS DE LA CEB

Les valeurs inscrites dans ce tableau ne sont pas des moyennes horaires mais des valeurs instantanées

HEURES	IMPORTATIONS ET PRODUCTIONS (MW)																	CEB (MW)											CLIENTS / SBEE (MW)		CLIENTS / CEET (MW)		OBSERVATIONS						
	IMPORTATIONS							PRODUCTIONS DE LA CEB							PRODUCTION DES CLIENTS			CHARGES DES INDUSTRIELS					TOTAL AUXILIAIRE MW		PERTES RESEAU (MW)		CONSO PAR SOURCE		CONSO PAR SOURCE										
	VRA/CIE (LAF+DAV+CN)				TCN (SAK)			NAN COUPLE A:		TAG-LPO COUPLE A:		TAG-CMG COUPLE A:			TOT. PROD CEB SUR:		WACEM		SBEE	CEET	LAFARGE		WACEM		SCAN		SNPT		TOTAL INDUSTRIEL		AUX-CEB / TCN	AUX-CEB / VRA		PERTE-CEB / TCN	PERTE-CEB / VRA	CONSO-SBEE / TCN	CONSO-SBEE / VRA	CONSO-CEET / TCN	CONSO-CEET / VRA
1	23,53	5,15	14,2	4,19	74,37	11,57	49,7	13,10	0,00	27	0	0	0	0,00	27,1	0	0	106	0	0	68,2	6	0	0	10,4	0	7,49	0	10,8	6	28,7	0,48	0,09	6,62	2,52	117,84	5,15	49,70	82,43
2	18,39	3,53	7,11	7,74	82,62	21,06	48,8	12,72	0,00	27	0	0	0	0,00	26,6	0	0	95,6	0	0	69	5,7	0	0	10,8	0	14,3	0	6,94	5,7	32	0,48	0,09	6,54	2,29	116,65	3,53	48,84	76,07
3	25,9	9,08	7,08	9,74	76,87	16,30	48,2	12,41	0,00	27	0	0	0	0,00	26,8	0	0	98,3	0	0	63,7	5,5	0	0	11,5	0	15,6	0	7,09	5,5	34,2	0,48	0,09	6,43	2,30	114,55	9,08	48,16	70,81
4	25,94	7,79	7,14	11,01	80,77	21,00	47,2	12,57	0,00	27	0	0	0	0,00	27	0	0	96	0	0	59,6	5,6	0	0	13,5	0	16,2	0	6,03	5,6	35,7	0,48	0,09	6,49	2,14	116,98	7,79	47,21	66,73
5	37,02	6,89	17,1	13,08	81,35	20,21	48,5	12,59	0,00	27	0	0	0	0,00	26,8	0	0	95,9	0	0	58,9	5,6	0	0	14,9	0	16,4	0	6,07	5,6	37,4	0,48	0,09	6,51	2,39	116,11	6,89	48,55	75,97
6	30,79	7,47	11,4	11,91	77,26	13,83	50,8	12,68	0,00	27	0	0	0	0,00	26,8	0	0	97,4	0	0	57,8	5,8	0	0	14,1	0	16,2	0	6,07	5,8	36,4	0,48	0,09	6,40	2,21	111,22	7,47	50,75	69,20
7	30,93	7,87	16,5	6,58	74,35	9,83	50,7	13,86	0,00	27	0	0	0	0,00	27,1	0	0	106	0	0	58,7	6,8	0	0	14	0	10,2	0	7,05	6,8	31,2	0,48	0,09	6,58	2,39	115,84	7,87	50,66	75,17
8	44,8	7,6	27,6	9,57	98,25	34,26	50,2	13,80	0,00	26	0	0	0	0,00	26,4	0	0	103	0	0	59,1	5,9	0	0	14,7	0	10,6	0	7,8	5,9	33,1	0,48	0,09	7,42	2,72	137,55	7,60	50,19	86,72
9	40,27	8,88	17,9	13,46	104,2	36,32	53,5	14,35	0,00	27	0	0	0	0,00	27	0	0	107	0	0	76,2	6,1	0	0	15	0	16,5	0	5,93	6,1	37,4	0,48	0,09	7,77	2,97	143,00	8,88	53,53	94,12
10	33,02	8,16	17,7	7,14	115,7	43,42	57,7	14,63	0,00	27	0	0	0	0,00	27	0	0	105	0	0	77,8	6	0	0	14,7	0	10,6	0	5,82	6	31,1	0,48	0,09	8,15	2,98	148,71	8,16	57,67	95,48
11	27,4	8,43	14,6	4,41	132,6	60,37	57,5	14,71	0,00	27	0	0	0	0,00	26,5	0	0	90,5	0	0	78,9	6	0	0	15,1	0	8,68	0	4,15	6	27,9	0,48	0,09	8,23	2,93	150,82	8,43	57,48	93,43
12	28,27	7,66	12,5	8,15	108,3	34,32	58,6	14,45	0,00	27	0	0	0	0,00	26,9	0	0	108	0	0	79,8	6	0	0	14,8	0	10,8	0	6,39	6	32	0,48	0,09	7,97	2,88	142,09	7,66	59,55	92,20
13	30,72	8,32	8,74	13,65	101,3	30,73	56,5	14,12	0,00	27	0	0	0	0,00	26,8	0	0	106	0	0	78,9	6	0	0	14,3	0	16,7	0	6,59	6	37,6	0,48	0,09	7,64	2,76	137,01	8,32	56,47	87,65
14	31,8	9,09	11,1	11,64	100,9	28,88	58,1	13,92	0,00	27	0	0	0	0,00	26,8	0	0	107	0	0	78,5	5,8	0	0	14,8	0	15,8	0	4,93	5,8	35,6	0,48	0,09	7,64	2,84	135,40	9,09	58,05	89,61
15	36,6	8,42	17,3	10,88	132	57,14	59,9	14,92	0,00	27	0	0	0	0,00	26,6	0	0	102	0	0	74,7	5,8	0	0	14,4	0	16,5	0	3,68	5,8	34,5	0,48	0,09	8,64	2,89	158,71	8,42	59,89	92,03
16	45,97	6,97	27,3	11,69	133,4	53,78	61,7	17,90	0,00	27	0	0	0	0,00	27	0	0	100	0	0	64,7	6,9	0	0	15,6	0	14,8	0	5,34	8,9	35,7	0,48	0,09	8,52	2,91	153,83	6,97	61,71	94,03
17	47,13	9,21	24,9	12,99	117,8	43,59	59,4	14,80	0,00	27	0	0	0	0,00	26,8	0	0	105	0	0	66,9	6,1	0	0	15,8	0	15,8	0	5,24	6,1	36,8	0,48	0,09	8,22	2,91	148,57	9,21	59,41	91,86
18	51,1	8,15	29	13,98	114,9	42,07	58,6	14,18	0,00	27	0	0	0	0,00	26,8	0	0	102	0	0	67,5	5,7	0	0	15,7	0	16,1	0	5,89	5,7	37,7	0,48	0,09	8,00	3,01	143,72	8,15	58,63	96,42
19	61,53	12,4	39,7	9,39	151,1	69,16	66,25	15,72	0,00	27	0	0	0	0,00	26,9	0	0	104	0	0	67,9	5,8	0	0	14,6	0	11,1	0	6,97	5,8	32,7	0,48	0,09	9,44	3,46	172,81	12,42	66,25	107,62
20	57,65	11,4	38,3	7,97	152,5	70,91	65,8	15,70	0,00	27	0	0	0	0,00	26,6	0	0	104	0	0	68,6	5,7	0	0	13,8	0	12	0	5,35	5,7	31,1	0,48	0,09	9,52	3,41	175,14	11,42	65,84	106,85
21	58,43	11,4	35,4	11,59	144,4	58,64	70	15,73	0,00	27	0	0	0	0,00	26,9	0	0	108	0	0	68,5	5,9	0	0	13,8	0	15	0	6,28	5,9	35,1	0,48	0,09	9,35	3,32	166,71	11,41	70,00	103,96
22	52,35	10,9	28,6	12,80	131	50,70	65,2	15,06	0,00	27	0	0	0	0,00	26,6	0	0	106	0	0	69,4	5,8	0	0	14	0	15,6	0	6,62	5,8	36,2	0,48	0,09	8,78	3,14	156,90	10,94	65,20	97,98
23	42,93	7,51	21,2	14,24	115,3	42,27	59,1	13,95	0,00	27	0	0	0	0,00	26,7	0	0	97,9	0	0	70,4	5,6	0	0	14,2	0	17	0	6,76	5,6	38	0,48	0,09	7,87	2,85	140,19	7,51	59,08	91,54
24	36,77	6,95	16,8	12,97	110,6	39,28	57,4	14,00	0,00	27	0	0	0	0,00	27	0	0	96,2	0	0	70,4	5,9	0	0	14,1	0	17,1	0	5,99	5,9	37,2	0,48	0,09	7,62	2,71	135,48	6,95	57,35	87,22
MAXI	62	12	40	14	152	71	70	18	0	0	0	0	0	0	27	0	0	108	0	0	80	9	0	0	16	0	17	0	11	9	38	0	0	10	3	175	12	70	108
MOY.	39	8	20	11	110	39	57	14	0	27	0	0	0	0	27	0	0	102	0	0	69	6	0	0	14	0	14	0	6	6	34	0	0	8	3	141	8	57	89



IMPORTATIONS D'ENERGIE	
TCN	VRA
PREV. 3762 MWh	PREV. 7638 MWh
REAL. 2651 MWh	REAL. 980 MWh

PRODUCTIONS D'ENERGIE				
Production Contour Global /CEET	Production SBEE	Production TAG-CMG	Production TAG-LPO	Production NAN
Energie = 1710 MWh	Energie = 2319 MW	Energie = 0 MWh	Energie = 0 MWh	Energie = 655 MWh
Pmax = 83 MW à 9:29	Pmax = 108 MW à 21:00	Pmax = 0 MW à	Pmax = 0 MW à	Pmax = 27 MW à 7:00

BILAN DU RESEAU		POINTE MAXI (MW)	
CEB : Pointe instantanée	411 à 19:00	CGCL +	68
CEET : OFFRE. heure de pointe		PARAS +	104
SBEE : OFFRE. heure de pointe			
TOGO : Puissance maxi jour.	215 à 21:00		
BENIN : Puissance maxi jour.	200 à 20:00		

EQUIPES DE QUART :

00H-06H: FOFANA et ATCHADE
06H-18H: TAGBA et AMEGBO
18H-00H: TAGBA et AMEGBO

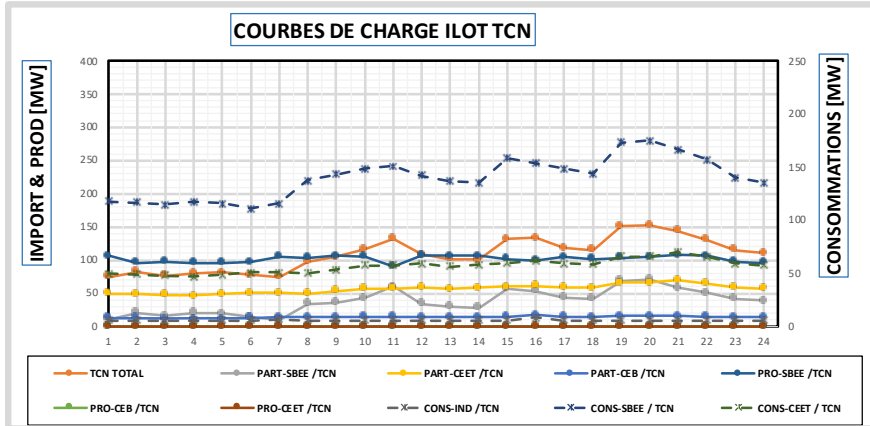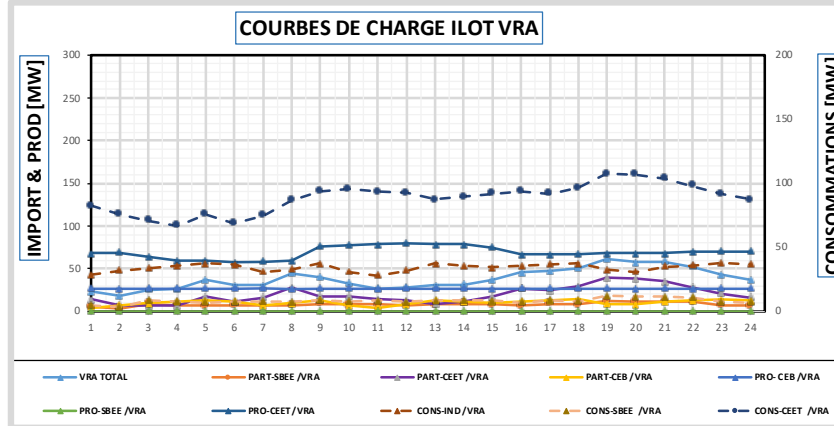

LEGENDE DES COURBES : — ECHELLES DE GAUCHE — ECHELLES DE DROITE